

Preben V. Thomsen

Fra: Preben V. Thomsen
Sendt: 25. april 2013 07:01
Til: 'Kenneth Lund'
Cc: Peder Gabel Madsen; Jan Jørgensen
Emne: SV: Afvanding - Stop 39
Vedhæftede filer: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine001.pdf

Hej Kenneth

SK spildevand A/S har overtaget kloaksystemet / regnvandsbassin på Trafikcenter Alle år 2012.
Der blev forinden kørt Tv for fejl og mangler, Kloaksystemet er i orden.
Bassin er blevet oprenset i uge 15 – 2013. Afløbsregulatoren er eftersat og sidder rigtig, kan ikke vendes forkert.
Se vedhæftet.

Med venlig hilsen

Preben Vallentin Thomsen
Driftsassistent



SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3 - 4220 Korsør

Telefon: 58 36 25 84

Mobil: 24 86 63 81

www.skforsyning.dk


Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt

Fra: Kenneth Lund [mailto:KELU@vd.dk]
Sendt: 19. april 2013 13:09
Til: Preben V. Thomsen
Emne: Afvanding - Stop 39

Hej Preben.

Kasper Dahl fra Idagaard har gjort mig opmærksom på, at man fra regnvandsbassinet ved transportcentret (Stop 39) leder for meget vand ud på Vejdirektoratets rørledning, der løber syd på over Idagaards marker.
Han nævner, at afløbsregulatoren i udløbsbrønden fra regnvandsbassinet skulle være monteret forkert, og at bassinvandet ledes ud uden anden forsinkelse (end hvad der begrænses af rørets dimensioner).

Hvem tager sig af dette i SK Forsyning, da jeg kan forstå, at det er jer, der er driftsansvarlige?

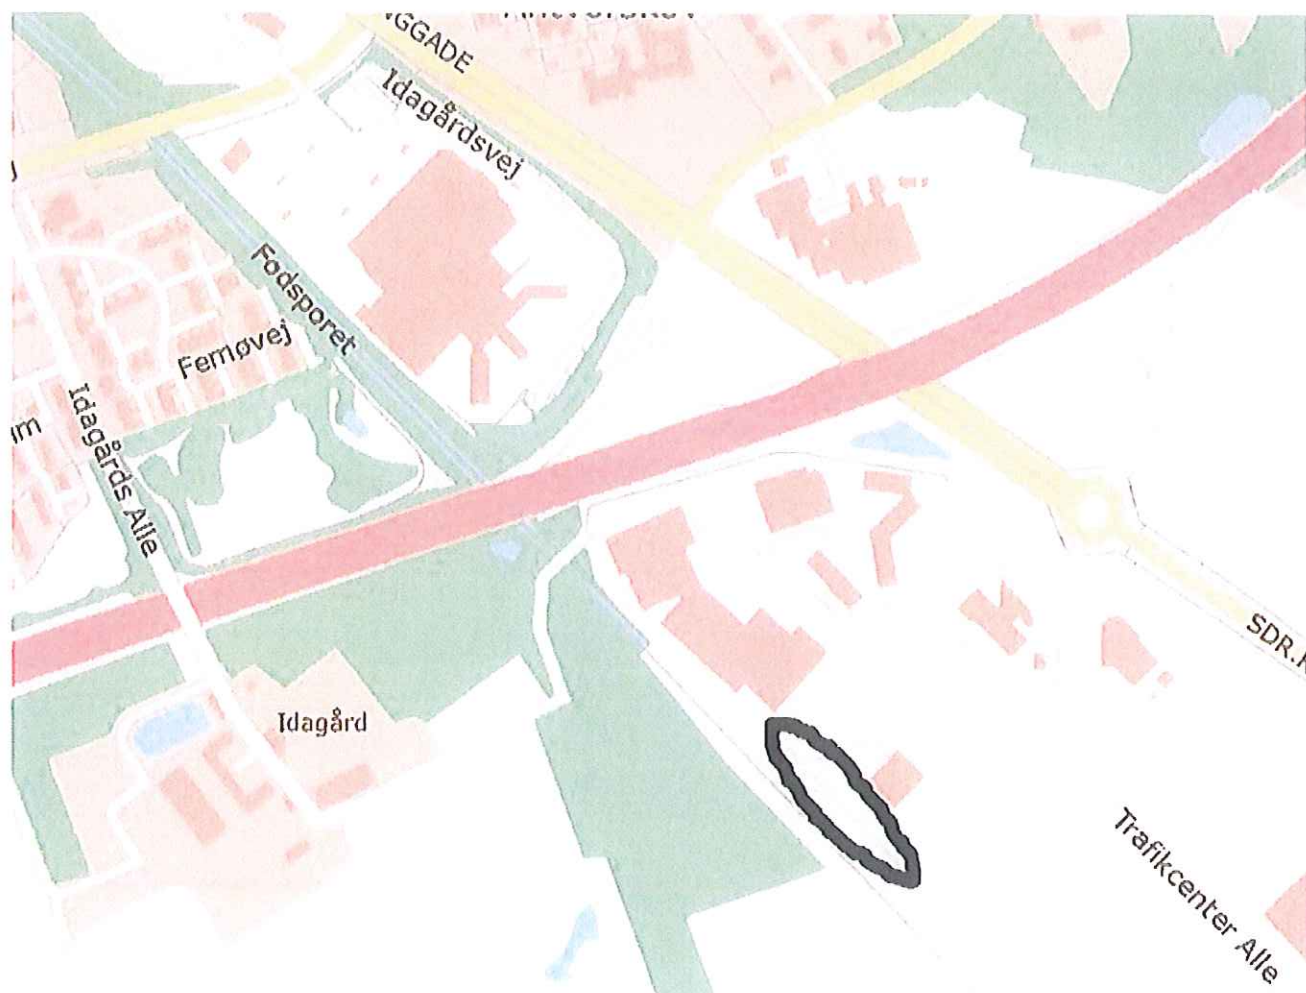

Venlig hilsen

KENNETH LUND
Vejdriftstekniker

Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon 7244 3333
Mobil 4160 4637

kelu@vd.dk
vejdirektoratet.dk

KR17

ADVOKATFIRMAET JES LØKKEGAARD

Jes Lokkegaard, advokat (L) . Mercie Wagner, advokat



Slagelse Kommune
Rådhuset
4200 Slagelse

INGEMANNSVEJ 61 . 4200 SLAGELSE
TLF. 58 56 74 44 . FAX. 58 56 74 45 . BIL. 22 43 48 62
Giro nr. 1-684-3067
E-mail: jl@SSLandbo.dk . mw@SSLandbo.dk

Tele 9-11

SLAGELSE, den 7. maj 2003

J. nr.: 21711

Skr.: JS

Vedr.: Idagårds jorder, Idagårdsallé 10, Slagelse.


På vegne Kasper Dahl, Idagård, skal jeg herved høfligst anmode Kommunen om at tilstille mit kontor kopi af tegninger over forsinkelsesbassinet på erhvervsarealet ved "Stop 39", hvorfra der afledes spildevand til dræn på Idagårds jorder herunder specifikation vedrørende forsinkel-se ved afløb.

Endelig bedes det oplyst, om der fra erhvervsarealet tillades Idagård spildevand fra Amtet end forsinkelsesbassinet herunder via banegrøft.

Med venlig hilsen

Jes Lokkegaard

Tele 58 56 74 44



45

06 01 04 p 20



Advokatfirmaet Jes Løkkegård
Att.: Jes Løkkegård
Ingemannsvej 61
4200 Slagelse

Dato
Sagsbeh.
Direkte nr.

23. maj 2003
Kim Tolstrup Jensen
58553358

Sag/nr.

06.01.04 P20
40kso
g\projekter\40kso\dokprojekter\trafikcenter
alle brev til advokatfirma jes
lokkegaard.doc

Vedr. Idagårds Jorder, Idagårdsallé 10, Slagelse.

Det kan oplyses, at der ikke afledes spildevand til dræn på Idagårds Jorder, spildevand fra bebyggelserne ved "Stop 39" føres i et separatsystem til Slagelse Renseanlæg.

Det vand som De henviser til er regnvand, som opsamles på de befæstede arealer og føres igennem et separat regnvandssystem til forsinkelsesbassinet på erhvervsarealet ved "Stop 39". Udløbet fra forsinkelsesbassinet er på 37 l/s og styres mængdemæssigt ved en regulator indbygget i brønd nr. R533110, se vedlagte tegning nr. 37379/1201L.

Fra brønd R53310 ledes vandet via brønd R01 til et rørlagt vandløb, hvorfra det ledes til Harrested Å.

Amtet og Slagelse Kommune udleder yderligere 257 l/s til det rørlagte vandløb fra et ældre regnvandsbassin beliggende ved skæringen mellem Vestmotorvejen og Sdr. Ringgade.

I alt giver det en samlet udledning på 294 l/s.

Overstående udledning er i henhold til Slagelse Kommunes spildevandsplan tillæg nr. 3 fra 1998, hvor der redegøres for den fremtidige afvanding af erhvervsområdet "Slipset".

Med venlig hilsen

Kim T. Jensen

Brevet er vedlagt:
Tegning nr. 37370/1201L
Tillæg nr. 3 til spildevandsplan "Slipset"

46



Natur & Miljø
Vestsjællands Amt
Alléen 15
4180 Sorø

Dato
Sagsbeh.
Direkte nr.

15. september 2003
Kim Tolstrup Jensen
58553358

Sag/nr.

06.01.04P20

840kto
g:\projekto\40kto\04\projekto\trafikcenter
alle\ansøgning om udledningstilladelse.doc

Ansøgning om udledningstilladelse for udløb U72 og U73.

Slagelse Kommune ansøger om udledningstilladelse for udløb U72 og U73 i henhold til tillæg nr. 3 til spildevandsplan "SLIPSET" og vedlagte brev fra det rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S.

Vedlagt:

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan "SLIPSET".
Brev fra det rådgivende ingeniørfirma Fjerring A/S.

Med venlig hilsen

Kim T. Jensen

47

06 01 04 P20 -I

Vestsjællands Amt
Natur & Miljø
Alleen 15
4180 Sorø

Att.: Henrik Kokholm

Sag: 37370 FM/b

**Vedr.: Trafik & Transportcenter Sjælland A/S
Udledningstilladelse "Slipset", Sdr. Ringgade, Slagelse**

Ved møde med deltagelse af Slagelse Kommune, Trafik- og Transportcenter Sjælland A/S og os blev det aftalt, at vi på bygherrens vegne ansøger om udledningstilladelse for regn- og spildevand for området "Slipset" ved Sdr. Ringgade, Slagelse.

Nærværende ansøgning omfatter opland nr. A126.

1. Spildevandsafledning

Alt spildevand affledes ved gravitation til ny pumpestation etableret vest for Sdr. Ringgade. Samtidig er eksisterende pumpestation øst for Sdr. Ringgade (placeret i frakørselsløjfe) sløjfet og tilløb til denne er ved gravitationsledning ført til den nye pumpestation vest for Sdr. Ringgade. Trykledning fra nye pumpestation er ført frem til – og sammenkoblet med eksisterende trykledning tilsluttet kloakforsyningens eksisterende system.

a. Regnvandsafledning

Arealopgørelse og oplandstyper:

Det samlede areal for delopland A126, del nr. 2 af matr.nr. 4a


udgør i alt		235.329 m ²
heraf udgør:	Vejanlæg og P-pladser	23.488 m ²
	Fremtidig trailerplads	8.474 m ²
	Grønne tilplantede områder	33.307 m ²
	Erhvervsarealer (selvst.matr.)	170.062 m ²

b. Befæstigelsesgrad

Befæstede arealer:	Vejanlæg (100%)	23.488 m ²
	Fremtidig trailerplads (100%)	8.474 m ²
	Grønne områder (0%)	0 m ²
	Erhvervsarealer (80%) 170.062x 0,8	136.050 m ²
	I alt befæstede arealer	<u>168.010 m²</u>
	Befæstelsesgrad 168.010/235.329	0,713

c. Reduceret areal: $235.329 \times 0,713 = 167.789 \text{ m}^2 \sim 17 \text{ ha.}$

d. Bassin, udformning og volumen:

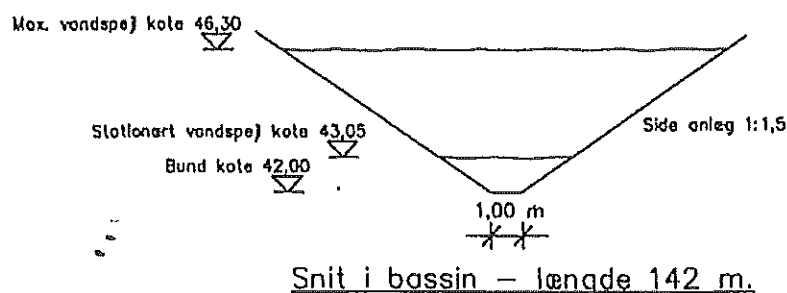

Bruttovolumen: $4,3 (1 + 4,3 \times 1,5) \times 142$	4.548 m ³
Nettovolumen: $1,05 (1 + 1,05 \times 1,5) \times 142$	384 m ³
Aktivt volumen.....	4.164 m ³

O.K. udløb dykket 20 cm under vandspejl.

e. Udløb til recipient:

Udløb fra regnvandsbassin styres mængdemæssigt ved "Mosbæk regulator" indbygget i Ø125 BT brønd ved bassin. Udløbsmængde 37 l/s.
Udløb sker til eksisterende rørlagt vandløb (tinglyst ved deklaration af 27. juli 1977) og i spildevandstilægget godkendt af Slagelse Byråd den 9. november 1998, angivet med udløbsnr. U72.
Udløb sker til Harrested Å.

Ønskes yderligere oplysninger for behandling af ansøgningen er vi gerne til tjeneste hermed.

Med venlig hilsen

Fjerring A/S

Flemming Mogensen






Mosbaek A/S

Mosbaek™ Flow Regulators

Værkstedvej 20
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 85 80
Fax +45 56 63 86 80
e-mail office@mosbaek.dk

Dato: 2000.06.30 Ref.: 6106 SGS
Type: CE/V 500/200x140/ø170-204 TKP
Q = 37 L/S ved 3.00 M.Vs

Skala 1:20

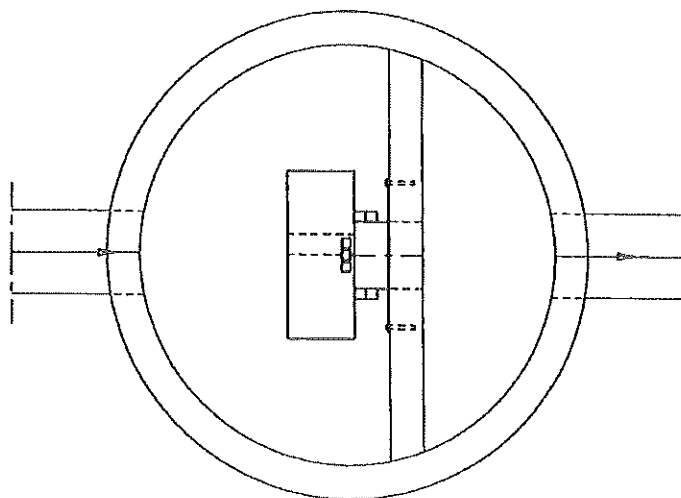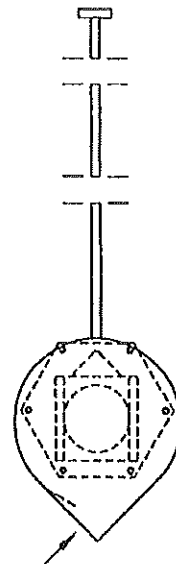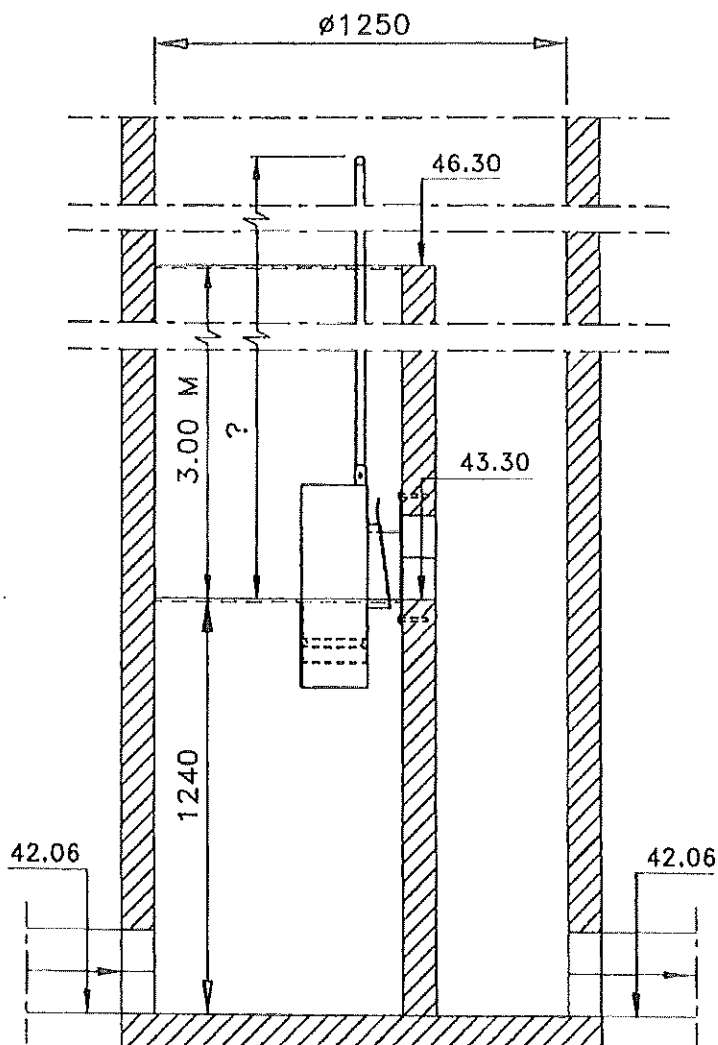

Slagelse Kommune

Rådhuset

4200 Slagelse

Revideret tilladelse til udledning af overfladevand fra "Slipset" til Harrested Å, U 72

Tilladelse

Slagelse Kommune meddeles hermed tilladelse til at udlede overfladevand fra vejanlæg, parkeringspladser, trailerplads samt befæstede erhvervsarealer til Harrested Å via eksisterende rørlagt vandløb. Tilladelsen er en revideret udgave af tilladelsen af 2. marts 2004. Tilladelsen gives i medfør af bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august 2001 § 27 og jf. bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. nr. 693 af 7. juli 2000 § 15.

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Vilkår

1. Tilladelsen er givet til udledning af overfladevand fra en del af "Slipset" (A126), et areal på 23,5 ha.
2. Der må ikke ske tilledning til bassin fra andre arealer end de i ansøgningen beskrevne.
3. Inden udledning skal vandet passere udligningsbassin, som dimensioneres til overholdelse af max udledning på 37 l/s.
4. Efter afløb fra bassin etableres sandfang og olieudskiller.
5. Der må maksimalt udledes 5 mg olie/liter fra olieudskilleren.
6. Olieudskilleren skal tømmes efter behov og mindst én gang årligt.
7. Olieudskillerens tilstand skal kontrolleres jævnligt, herunder kontrol af vandstand.
8. Bassinet skal forsynes med en afspærringsanordning der sikrer, at der hurtigt kan afspærres i forbindelse med uheld.

Ansøgning

Slagelse Kommune har med skrivelse af 15. september 2003 fremsendt ansøgning om udledningstilladelse for overfladevand fra Trafik & Transportcenter Sjælland A/S, en del af arealet kaldet "Slipset" ved Sdr. Ringgade i Slagelse.

Projektet

"Slipset" er delt i 2 dele, en nordlig og en sydlig del, henholdsvis A126 og A127. Denne tilladelse omhandler A126, Trafik & Transportcenter Sjælland A/S, med et areal på 23,5 ha.

Dato 15 JUNI 2004

Journalnr.
8-73-22-333-1004-2003

Deres ref.

Deres cvr.
69054412

Brevnr/ID.
2184345

Sagsbehandler
Lis Ludvigsen

Direkte telefon
5787 2823

E-mail
lil@vestamt.dk

Telefon: 5787 2533
Servicetelefon 5787 2900
Telefax 5787 2800
E-mail: am@vestamt.dk
Internet: www.vestamt.dk/natur
CVR-nr: 5705 7912

NATUR & MILJØ
AMTSØGÅRDEN
ALLEÉN 15 4180 SORØ

Virksomheder på arealet udleder overfladevand fra befæstede arealer, enten til regnvandssystemet direkte (restauranter, personvognsparkering) eller via benzin- og olieudskiller til regnvandssystemet (truck-anlæg). Overfladevand fra tankstation og vaskehal samt containerplads og olietank ledes via benzin- og olieudskiller til spildevandssystemet (til renseanlæg).

Overfladevandet ledes via forsinkelsesbassin, sandfang og olieudskiller til rørlagt vandløb (tinglyst ved deklaration af 27. juli 1977) og videre til udløb i Harrested Å.

Bassinet er udformet som bassin med permanent vandspejl, med et nyttevolumen på 4.164 m³. Udløbsmængden styres ved Mosbæk regulator 37 l/s. Der er ikke overløb fra bassinet. I ekstremssituationer vil der eventuelt kunne ske oversvømmelse af parkeringsareal, hvorfra vandet ledes tilbage til bassinet.

Bassinet udføres i henhold til Vestsjællands Amts krav, i rapporten fra 12/2/96 "Bassiner ved regnvandsbetingede udløb og risikovurdering af pumpestationer i Vestsjællands Amt".

Amtets behandling jf. lov om miljøbeskyttelse

Amtet vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden i Harrested Å, idet området hidtil har været afvandet til det rørlagte vandløb. Afløbet fra bassinet neddrøses til 2 l/s/red. ha. svarende til naturlig afstrømning.

Klage

Der kan ikke klages over nærværende revision af udledningstilladelse, idet klagefristen udløb den 7. april 2004. Ved klagefristens udløb var indkommet klage fra Danmarks Naturfredningsforening, som ønskede ændringer i de stillede vilkår.


Klagen udsprang af en mangelfuld beskrivelse af de vilkår, som områdets virksomheder har for afledning af overfladevand. Vestsjællands Amt foreslog derfor en revision af udledningstilladelsen, som Danmarks Naturfredningsforening kunne tilslutte sig.

Da revisionen ikke giver ændringer i vilkår for udledningstilladelsen (med deraf følgende klagemulighed), er der ikke mulighed for at klage over tilladelsen.

Afgørelsens offentliggørelse

Denne reviderede afgørelse vil ikke blive offentliggjort ved annoncering, idet afgørelsen blev offentliggjort i Uge Nyt Slagelse den 10. marts 2004.

Med venlig hilsen


Lis Ludvigsen
ingeniør

Kopi fremsendt til:

- Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 2.th., 4180 Sorø
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1504 København V
- Ferskvandsfiskerforeningen for Danmark, Vejløvej 51, Bygn. F., 8600 Silkeborg
- Dansk Ornitologisk Forening, v/ Kirsten Laursen, Drosselvej 2, 4180 Sorø
- Friluftsrådet v/Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg
- H. Jul. Fjerring A/S, Korsgade 1, 4200 Slagelse