

Fra: "Heidi Meldgaard" <heimel@envafors.dk>
Sendt: 23. juni 2025 10:41:56
Til: "Helle Weile" <helscwei@slagelse.dk>
Kopi: "Anders Mark Jensen" <anmaje@envafors.dk>; "Tobias Flensburg" <tobfle@envafors.dk>
Emne: Høringssvar byudvikling ved Kalundborgvej (LP1295) - intern høring af udkast til Miljøkonsekvensrapport - høringsfrist 24.06.2025 - sagsnr. 25_008670
Bilag: Endelige bemærkninger miljørapport LP1295 d. 23.06.2025.pdf, Høringssvar forhøring omkring miljøvurderingen byfornyelse Kalundborgvej - frist 10.10.2024.pdf
Importance: High

Kære Helle.

Vedhæftet er forsyningens høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapporten.

Jeg vedhæfter også lige de kommentarer jeg sendte til Ebru i oktober 2024, da de stadig er relevante.

Såfremt du har spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Hav en rigtig god dag ☺

Med venlig hilsen

Heidi Meldgaard
Projektmedarbejder
D: [58 36 25 80](tel:58362580)



Envafors A/S

Nordvej 6

· 4200

Slagelse

(Postadresse Nordvej 7)

T: 58 36 25 00 · kontakt@envafors.dk · envafors.dk

Konsekvensvurdering for SK Spildevand – LP1295

Bemærkninger/indsigelse til høring af lokalplan 1295

Envafors – SK Spildevand

Dato: 23. juni 2025

Indhold

1	Indledning.....	1
2	Konklusion og sammenfatning	2
3	Planloven	2
4	Slagelse Renseanlæg	3
5	Vurdering	4
5.1	Lugt og emissioner	4
5.1.1	Status	4
5.1.2	Afværgetiltag	7
5.1.3	Kommentar og vurdering	8
5.2	Støj	8
5.2.1	Status	8
5.2.2	Afværgetiltag	9
5.2.3	Kommentar og vurdering	9
6	Øvrige forhold	9

1 Indledning

Envafors har bedt NIRAS om at kommentere miljørapport til lokalplan 1295, der vedrører et område til byomdannelse ved Kalundborgvej. Lokalplanen grænser op til Slagelse Renseanlæg (SK Spildevand) mod nordøst og kan/vil få stor betydning for renseanlæggets driftsforhold i forhold til støj og lugt.

Miljørapporten konkluderer:

Byomdannelsen af området mellem Kalundborgvej, Jernbjerg Å og Dalsvinget kan realiseres uden væsentlige negative miljøpåvirkninger. Det viser miljøvurderingen i forbindelse med tilblivelsen af lokalplan nr. 1295.

Den væsentligste miljøpåvirkning i området, lugt og støj fra SK Spildevand A/S, vil dog kræve særlige afværgeforanstaltninger.

2 Konklusion og sammenfatning

Vores vurdering af miljørapporten er:

1. Miljørapporten lider af væsentlige mangler, da den ikke – som det ellers konkluderes i rapporten – viser at Slagelse Renseanlæg kan overholde fremtidige krav til lugt og støj ved nye boliger.
2. Der er i rapporten ikke beskrevet konkrete afværgeforanstaltninger, der dokumenterer, at det vil være muligt at grænseværdier for lugt og støj kan overholdes ved boligområdet for så vidt angår påvirkning fra Slagelse Renseanlæg.
3. Der er heller ikke anvist, hvordan afværgeforanstaltninger skal kunne gennemføres.
4. Derfor overholdes planlovens §15a og 15b ikke, da der planlægges udlagt boliger i et område, der er påvirket med støj og lugt (en påvirkning der i dag er lovlig, da området er udlagt til erhverv), og lokalplanen kan derfor ikke lovligt vedtages.
5. Hvis lokalplanen vedtages, er det vores vurdering, at en klage til Planklagenævnet vil ende med at lokalplanen ophæves og sendes retur til Slagelse Kommune til fornyet behandling.
6. Miljørapporten forholder sig i øvrigt ikke til støj fra vejtrafik (Dalsvinget) samt påvirkning fra åben grøft, der modtager overløbsvand (Skidenrende). Dette burde den også.

Etablering af boliger klos op ad et renseanlæg er i det hele taget ikke hensigtsmæssig og strider mod almindelig sund fornuft, da der altid er risiko for at der vil opstå lugtgener fra et renseanlæg uanset hvordan anlægget i øvrigt drives.

Udgifterne til at sikre overholdelse af lugtvilkår ved lokalplanområde 1295 vurderes af Envafors at ville have et omfang på 35-50 mio. kr. Udgifter der skal opkræves via spildevandsafgift og således betales af alle borgere i Slagelse Kommune.

Flere kommuner arbejder derfor også med et afstandskrav på minimum 100 meter mellem boliger og renseanlæg i deres spildevandsplaner og ved større anlæg anbefales og anvendes ofte en større afstand. Der er p.t. en afstand på 100 meter til kolonihaver og 150 m til boliger fra det eksisterende renseanlæg. Denne afstand bør fortsat sikres opretholdt for at undgå lugt og støjgener.

3 Planloven

Indledningsvist skal der henvises til planloven, hvor der i §15a og b er nævnt hvordan støj og lugt/luft skal håndteres i forbindelse med ny planlægning.

Planlovens¹ §15a og 15b siger:

§ 15 a. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 16, 26 og 29, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

§ 15 b. En lokalplan må kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, institutioner, kontorer, rekreative

¹ <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2024/572>

formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Der skal altså – før en lokalplan kan vedtages – sikres at disse forhold er opfyldt eller der skal ligge en konkret plan for hvordan og hvornår dette kan opfyldes.


Det er også vigtigt at præcisere, at det er den nye plan, der skal indrettes således, at §15a og b er overholdt og ikke omgivelserne der skal indrette sig efter planens ønsker.

Lokalplanen kan derfor ikke vedtages lovligt når dette ikke er opfyldt. Som det også fremgår af nedenstående, vil det ikke være muligt at opfylde planlovens §15a og b med den meget nære beliggenhed til Slagelse Renseanlæg.

4 Slagelse Renseanlæg

Slagelse renseanlæg er beliggende på matr. nr. 12o, Dalsvinget 7, 4200 Slagelse i et område udlagt til erhverv (område 1.2E10).

Beliggenheden af Slagelse rensningsanlæg fremgår af nedenstående Figur 4.1, hvor kommuneplanrammer også fremgår. På kortet til højre ses det erhvervsområde, der udlægges til boliger jf. lokalplan 1295.

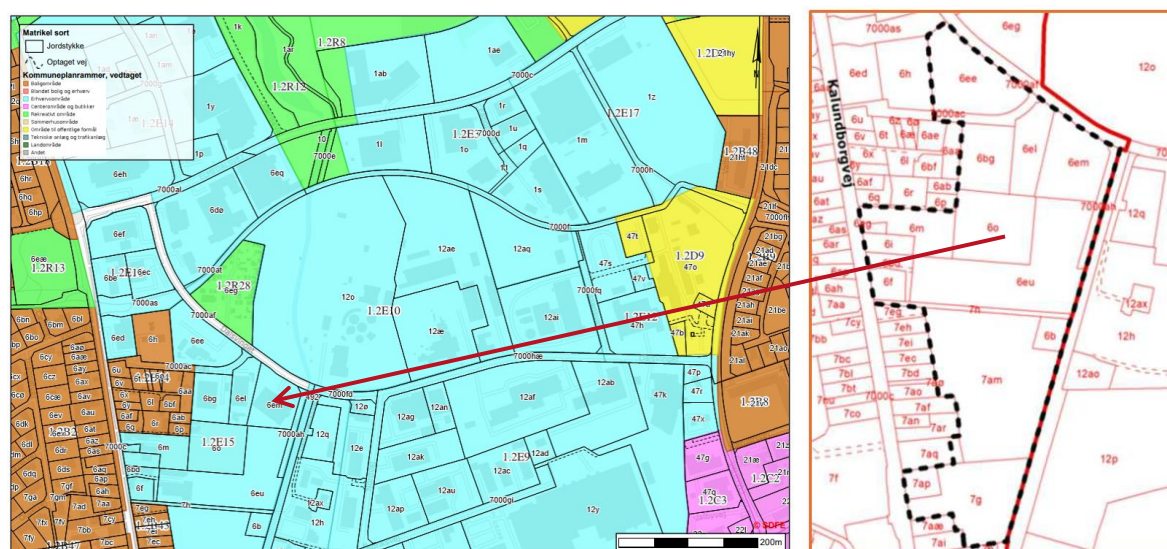

Figur 4.1: Slagelse renseanlæg er beliggende på matr. nr. 12o i område 1.2E10.

Ca. 100 meter vest for renseanlægget ligger område 1.2R28, der er udlagt til rekreative formål (kolonihaver). Nærmeste boligområde ligger ca. 150 meter sydvest for renseanlægget.

Det nye boligområde ligger altså lige sydvest for renseanlægget kun adskilt af en vej (Dalsvinget).

Slagelse Renseanlægs miljøforhold (lugt/luft og støj) er ikke reguleret via nogle tilladelser, da renseanlæg ikke er godkendelsespligtige i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Derfor reguleres disse forhold via det kommunale miljøtilsyn og evt. via påbud jf. miljøbeskyttelseslovens §42.

Der er p.t. ikke meddelt nogle påbud, der regulerer renseanlæggets drift.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ved tilsyn den 23. maj 2025 ligeledes bekræftet, at støj og lugtforhold ikke reguleres via renseanlæggets udledningstilladelse.

5 Vurdering

I det følgende er der kort redegjort for forholdene omkring støj og lugt fra Slagelse Renseanlæg i forhold til det konkrete planområde.

5.1 Lugt og emissioner

5.1.1 Status

NIRAS har i rapport af den 12. juni 2024 redegjort for virksomhedens luft- og lugtemission og immission.

Konklusionen er:

- Renseanlæggets lugtbidrag ved eksisterende boliger er 4-7 LE/m³.
- Renseanlægget lugtbidrag ved eksisterende kolonihaver er 7-10 LE/m³
- Renseanlægget lugtbidrag ved erhvervsområder er 21-31 LE/m³

Der er i NIRAS rapport af den 12. juni 2024 registreret følgende lugtkilder, jf. Figur 5.1:

1. Indløb
2. Slamlagerbygning
3. Kulfiltre (afsugning fra ristebygværk m.v.)
4. Sand- og fedtfang
5. Forklaringstanke
6. Opkoncentreringskask
7. Afkast biogasmotor
8. Top af rådnetsk
9. Afkast slamlagertank
10. Slamlagertanke
11. Efterklaringstanke
12. Bioprocestanke
13. Beluftningstanke
14. Efterklaringstanke
15. Iltningstank

Tankene 11-15 er registreret som de mindst lugtende anlæg.



Figur 5.1: Slagelse renseanlæg. Placering af lugtkilder

Som det fremgår af Figur 5.1 er hovedparten af lugtkilderne placeret i den sydlige del af renseanlægget og altså tættest på lokalplan 1295 i en afstand under 100 meter.


FORCE har i oktober 2024 foretaget målinger og beregninger af lugt fra Slagelse Renseanlæg. Beregningsresultaterne er vist på Figur 5.2. Beregningerne viser et lugtbidrag på 30 LE/m³ eller derover ved lokalplanområde 1295.

Der er derfor god overensstemmelse mellem FORCEs beregninger og NIRAS beregninger.

De mest betydende lugtkilder er i øvrigt placeret på den sydlige del af renseanlægget.

Det kan altså konkluderes at en vejledende lugtgrænse på 5 LE/m³ ved boligområder ikke kan overholdes ved lokalplanområde 1295 og at denne overskrides med mere end en faktor 6.

Rapporterne tager udgangspunkt i besigtigelser og stikprøver og at det må forventes at lugtbilledet ændrer sigt over tid/belastning af anlægget m.v. Dette er bekræftet af SK Spildevand, at der kan forekomme situationer, hvor der er mere markant lugt, f.eks. ved udtørring af bassiner, på varme sommerdage, ved aflæsning af spildevandsslam osv. Vi mener derfor at der er flere potentielle kilder til lugt og at de målte værdier ikke nødvendigvis afspejler en maksimal lugtpåvirkning, selv om den allerede viser overskridelser af de vejledende lugtvilkår.

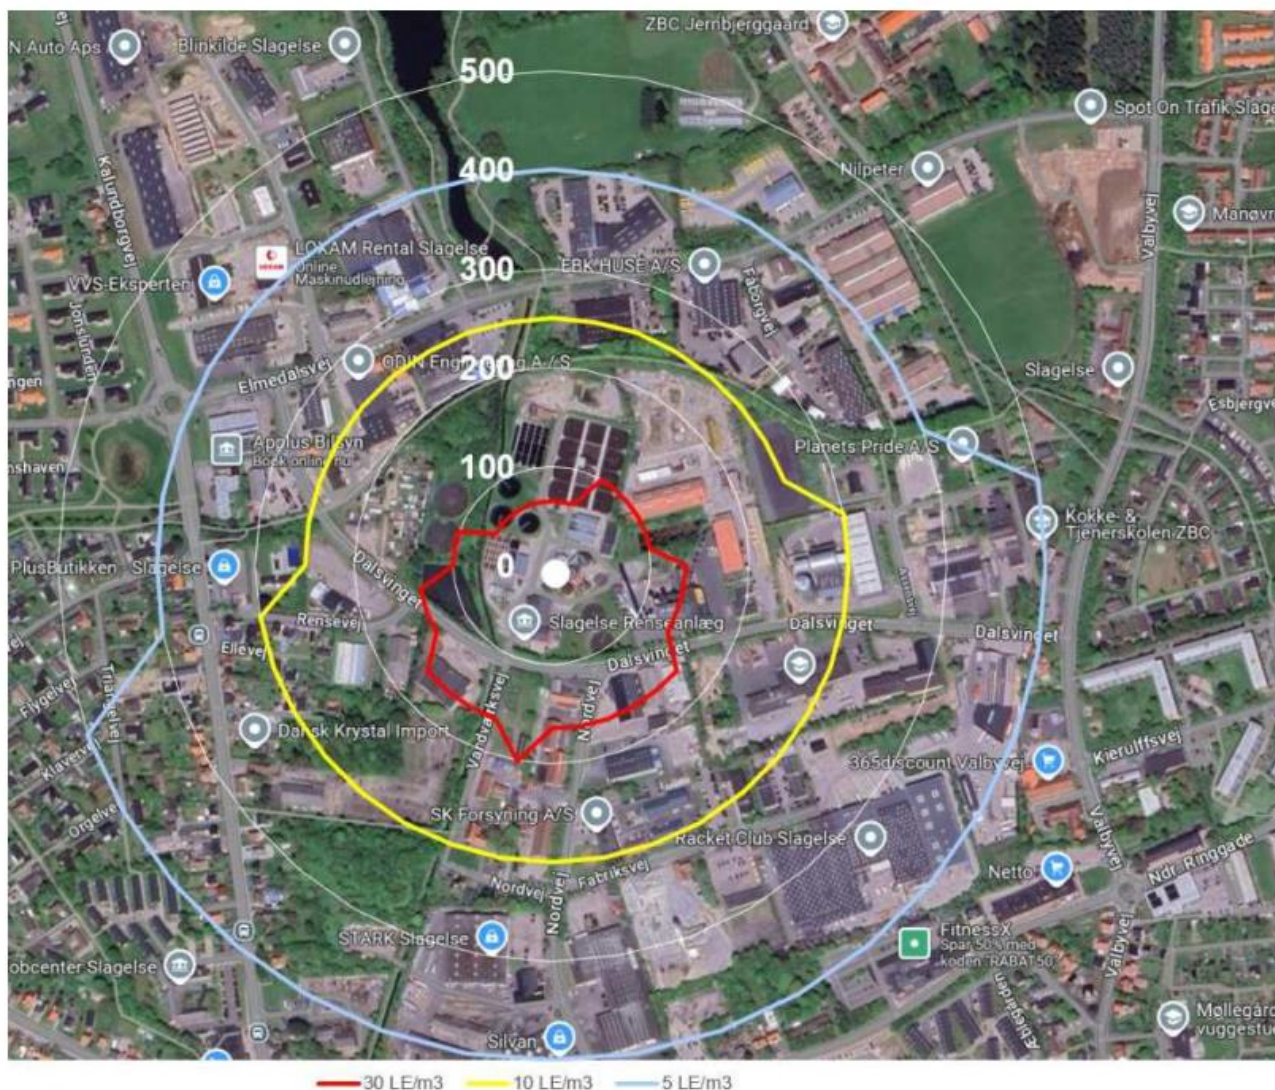

Figur 5.2: Lugtberegninger udført af FORCE

5.1.2 Afværgetiltag

FORCE har i notat fra februar 2025 foretaget vurdering af beregning af mulige lugtreducerende tiltag på Slagelse Renseanlæg.

FORCE har beregnet, at følgende tiltag skal iværksættes for at sikre at et lugtvilkår på 5 LE/m³ kan overholdes ved lokalplanområde 1295:

1. Udskiftning af kulfiltre samt afkastforhøjelser
2. Ændrede afkastforhold ved ventilation på tag
3. Emission fra to primær tanke skal reduceres med 90 %.

Selv ved gennemførelse af alle 3 punkter vil der være overskridelser i et mindre område af lokalplan 1295.

Reduktion af emissionen fra primær tanke vil bl.a. kræve overdækning af tankene samt håndtering/rensning af fortrængningsluft.

5.1.3 Kommentar og vurdering

SK Spildevand har ikke planer om at gennemføre ovenstående afværgeforslag, bl.a. på grund af økonomiske forhold.

Som det også nævnes i miljørapporten, foreligger der heller ingen aftaler om dette. Derfor er konklusionen i miljørapporten også forkert.

Vi kan yderligere supplere med følgende oplysninger:

På et renseanlæg er der erfaring med, at der kan opstå diffuse lugtgener fra bassiner, aflæsning af spildevand og slam fra slamsugere eller driftsforstyrrelser og lignende.

Det er ikke foreneligt med drift af et renseanlæg, at der ligger boliger klos op ad anlægget. Den sydlige del af renseanlægget omkring indløb og rådnetank er i øvrigt typisk den del af anlægget, der hyppigst kan opstå diffuse lugtgener fra.

Det er vores vurdering, at en løsning af lugtudfordringerne vil kræve overdækning af flere anlægsdele end beskrevet i FORCEs rapport og at dette vil beløbe sig til mellem 35 og 50 mio. kr.

Da der i lokalplanen 1295 også er mulighed for bebyggelse i flere etager (op til 16 etager), skal der også foretages beregninger og vurderingen af lugtpåvirkning ved alle etager. Dette er ikke gjort og kan resultere i behov for f.eks. afkastforhøjelser.

Og af samme årsag skulle der også være foretaget beregning og vurdering af immissionen (NO_x og lugt) fra virksomhedens gasmotoranlæg, i forhold til bygning i flere etager.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ved tilsyn den 23. maj 2025 med Slagelse Renseanlæg konstateret:

Spildevandsanlæggets tilladelse fra december 2020 indeholder ingen vilkår for henholdsvis lugt og støj. Der er derfor enighed om, at spildevandsanlægget ikke overskrider nuværende vilkår for disse to forhold.

5.2 Støj


5.2.1 Status

Der er i miljørapporten nævnt, at der også er støj fra Slagelse Renseanlæg. Der er dog ikke nærmere beskrivelse eller foretaget vurderinger af dette udover at det er nævnt, at der skal/kan etableres afværgeforanstaltninger.

NIRAS har i rapport af den 15. maj 2024 foretaget beregning af støjen fra Slagelse Renseanlæg. Støjrapporten viser, at der allerede i dag er overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Støjgrænserne kan heller ikke overholdes ved det kommende lokalplanområde 1295, specielt ikke i natperioden. Der vil gælde en støjgrænse på enten 35 eller 40 dB(A) i natperioden ved det nye boligområde – afhængig af den konkrete planlægning.

Figur 5.3 viser eksisterende støjbidrag.

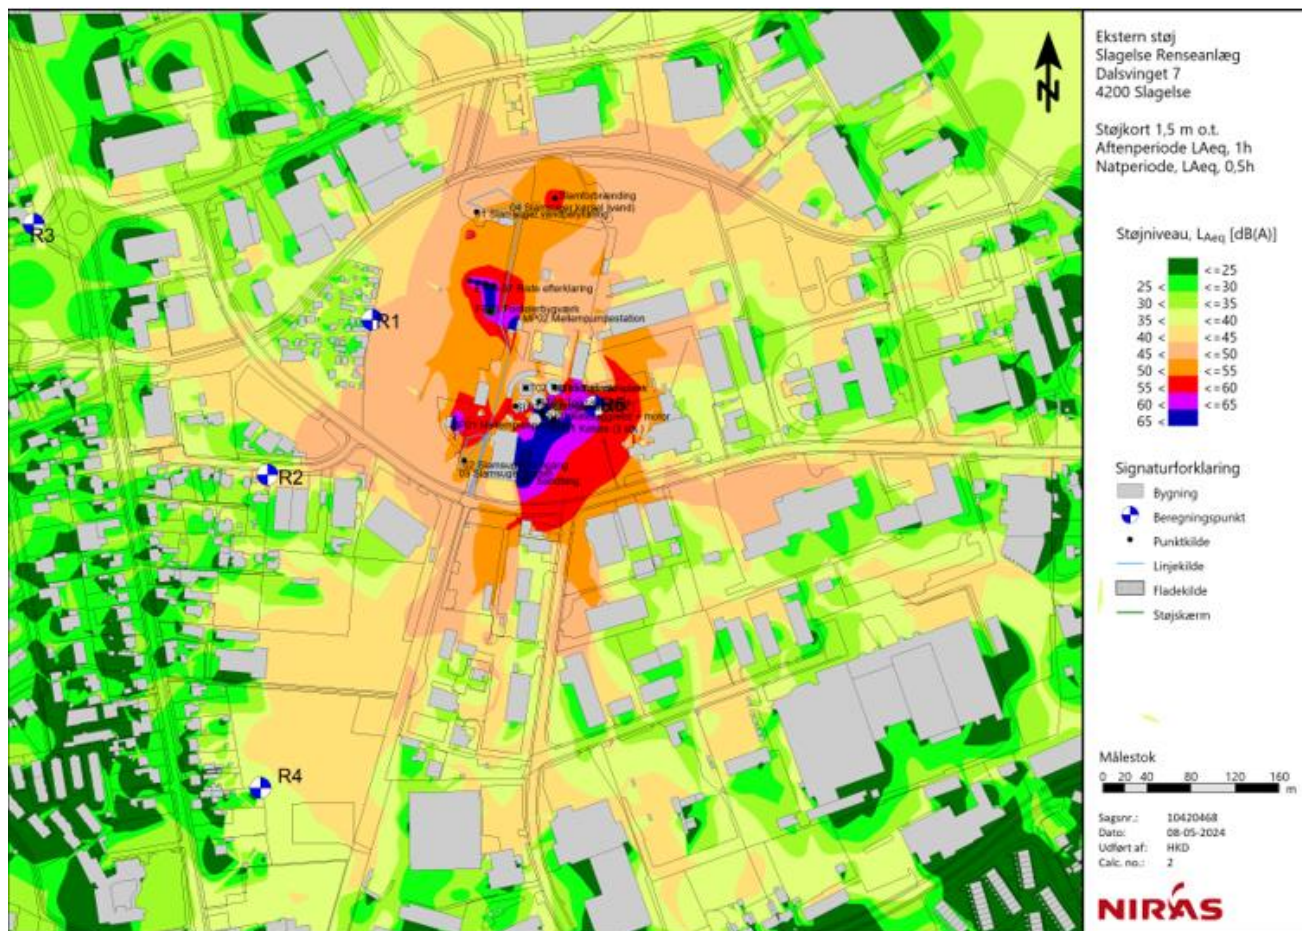

Figur 5.3: Støjbidrag fra Slagelse Renseanlæg

5.2.2 Afværgetiltag

Der er i miljørapporten ikke anvist hvordan – og om det er teknisk/økonomisk muligt – at sikre, at støjgrænserne kan overholdes. Dette er en mangel i miljørapporten.

5.2.3 Kommentar og vurdering

SK Spildevand har ikke planer om at gennemføre afværgetiltag i forhold til støj.

SK Spildevand har planer om at etablere et slamforbrændingsanlæg. Hvis dette etableres, vil støjen fra trafik til og fra renseanlægget reduceres.

Da der i lokalplanen 1295 også er mulighed for bebyggelse i flere etager (op til 16), skal der også foretages beregninger og vurderingen af støjpåvirkning ved alle etager. Dette er ikke gjort.

6 Øvrige forhold

Dalsvinget er den primære vej, hvor store køretøjer både forsyner fjernvarmeanlægget og distributions virksomheden. Derfor er det vores vurdering af det kan være vanskeligt at overholde støjgrænserne for vejtrafikstøj i dele af området.

Det er en mangel i miljørapporten, at der ikke er foretaget beregninger og vurderinger af trafikstøj i lokalplanområdet.

Det skal også nævnes at Skidenrende, som også ejes af Envafor, løber langs den østlige side af lokalplanområdet. Dette er en anlæg et spildevandsteknisk anlæg, der modtaget spildevand fra Slagelse by. Konsekvensen af at etablere boliger tæt på anlægget er ikke miljøvurderet.

Det er en mangel i miljørapporten, at der ikke er foretaget vurderinger af dette i forhold til lokalplanområdet.

Slagelse Kommune
Att.: Planafdelingen
Dahlsvej 3
4220 Korsør

10. oktober 2024


Kontaktperson:
Heidi Meldgaard
T: 58 36 25 80
E: heimel@envafors.dk

Høringssvar forhøring omkring miljøvurderingen - Lokalplan 1295 Kalundborgvej - byomdannelse mellem Skidenrenden og Kalundborgvej, 4200 Slagelse

Under henvisning til miljøvurderingen til lokalplan 1295 har Envafors nedenstående kommentarer vedr. drikkevand, spildevand og regnvand.


Det lader til, at der er nogle forhold der er blandet lidt sammen. Herunder matrikelforhold, ejerskab, lokalplansområde mv. hvor vi kan se, at I bevæger jer udenfor lokalplansområdet samt råder over nogle af vores tekniske anlæg.

Så for lige at få det helt på det rene, så dækker lokalplansområdet dette areal:

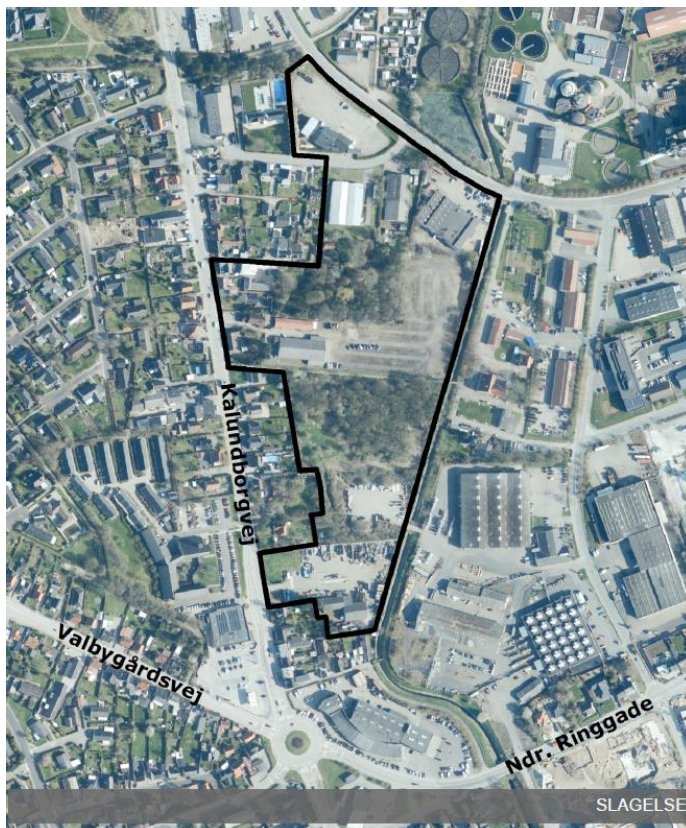

Envafors ejer de nedenfor viste matrikler omkranset med rød. Disse matrikler er spildevandstekniske anlæg og ikke smukke grønne parkanlæg (Slagelse Renseanlæg), idylliske vandløb (Skidenrenden) eller smukke søer (Lagunen). For at gøre det helt klart er der tale om fællesvand, IKKE regnvand, hvorfor der ved overløb vil være papir, afføring med mere der flyder i disse tekniske anlæg.

Anlæggene kan til enhver tid indhegnes og udelukke off. adgang:

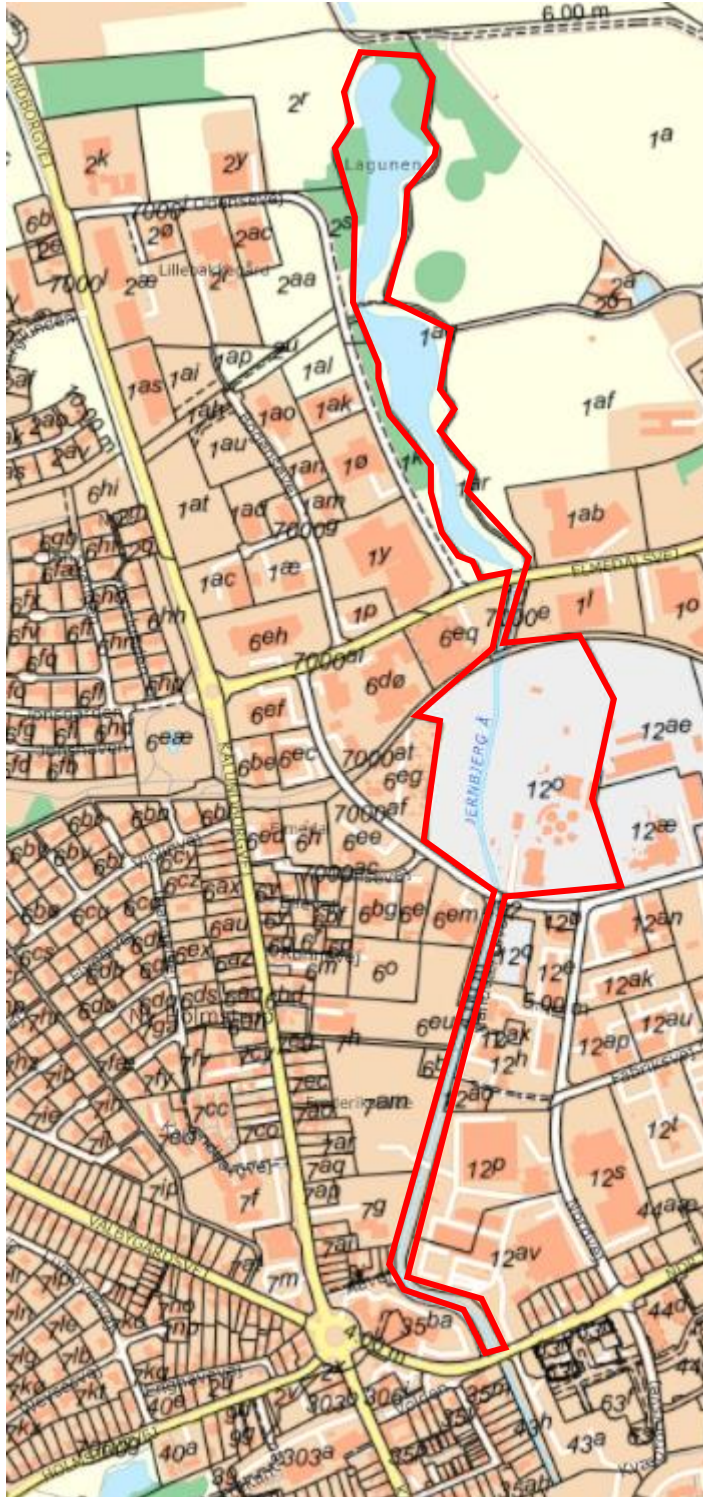


Regn- og spildevand

Områderne nedenfor omkranset med rød, er Envafors' matrikler. Mod nord renseanlæggets matrikel og mod syd, Skidenrenden. Begge dele ligger udenfor lokalplansområdet.




Denne matrikel, omkranset med rød streg, ejer Envafors og det er en del af vores tekniske anlæg. Det er matriklen tilhørende Slagelse Renseanlæg. Her kan ikke anlægges grønt strøg med parklignende forhold og off. adgang:

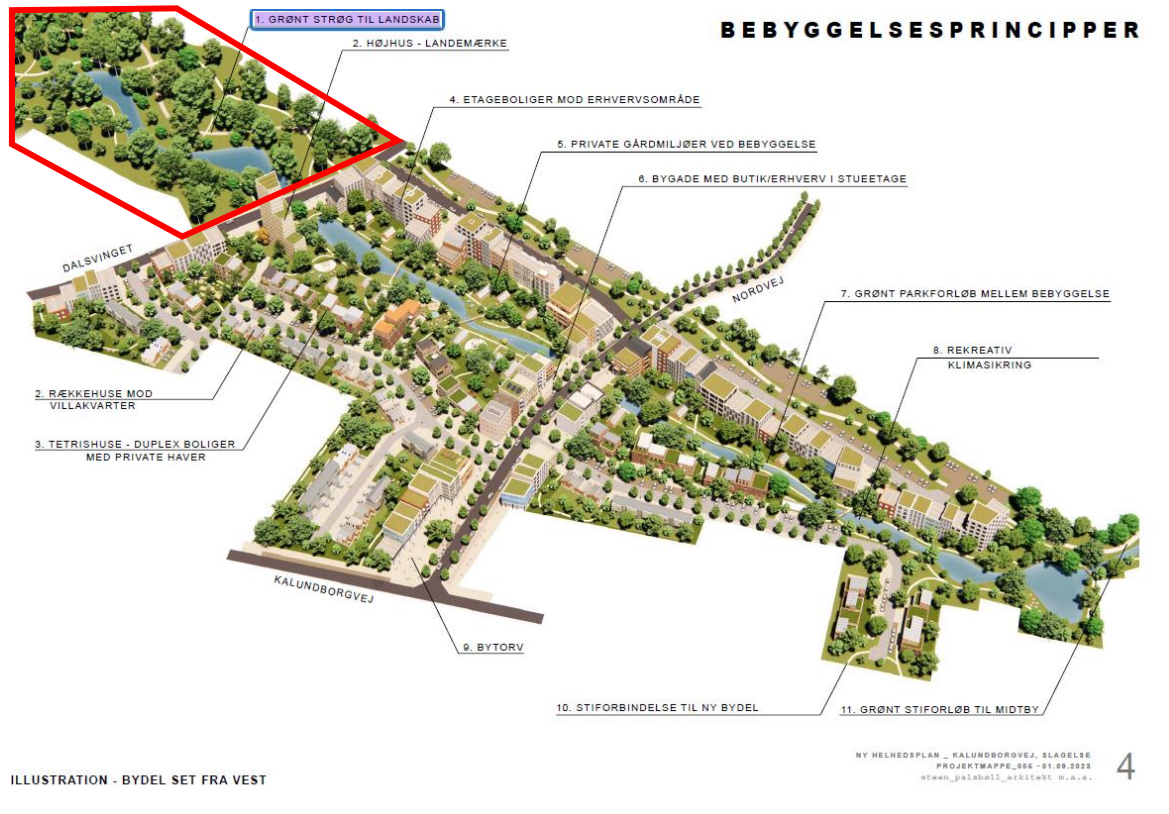

Der er ikke en eksisterende afvandingskanal i lokalplanområdet.

Skidenrenden ligger udenfor planområdet, men klods op af jeres østlige skel. Skidenrenden, som er den østlige afvandingskanal, ejes af Envafors og er et spildevandsteknisk anlæg. Vi gør kraftigt opmærksom på, at ved skybrud, vil den indeholde spildevand, og toiletpapir kan være synligt op ad siderne. Det er **ikke** et idyllisk vandløb eller en afvandingskanal kun til regnvand, det er opblandet spildevand der løber i Skidenrenden.

DEN NYE BYDEL

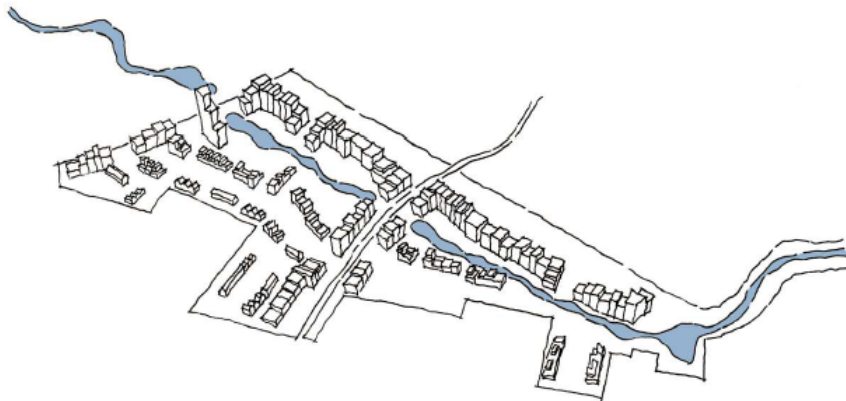

Den eksisterende afvandingskanal omlægges til et på én gang rekreativt vandtema og som klimasikring for opsamling af regnvand i et varieret forløb med vandløb og bassiner.

Bebyggelsen opdeles i 2 hovedområder omkring den grønne kile. En høj del mod øst der afgrænser bydelen mod erhvervsområdet, og en lavere del mod vest der tilpasser sig villakvarterernes lavere skala. I helhedsplanens nordøstlige hjørne placeres et højhus på kanten af den Grønne Kile som den nye bydels lokale landemærke, i en højde der underordner sig og respekterer Sct. Mikkel's Kirke som Slagelses historiske fixpunkt.

Helhedsplanen er disponeret fleksibelt for opdeling og udvikling i mange forskellige størrelser og etaper.

Forslagets interne infrastruktur varierer i et enkelt trafikalt hieraki fra levende bygade, - over stille lokalgader til grønne cykel- og stiforbindelser.

Ift. parkering arbejdes der med en vejl. parkeringsnorm på 1,5 p-pladser pr. etagebolig med parkering ved, -i og/eller under bebyggelserne som mulige løsninger.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i en vejl. samlet bebyggelsesgrad på 100% iht. aftale med Slagelse Kommune


OPDATERINGER EFTER SENESTE PRÆSENTATION D. 17.01.23:

- Helhedsplanens vestlige del er tilpasset iht. kommentarer
- Der er tilføjet en ny boligtype i iht. kommentarer
- Der er placeret et højhus i områdets nordøstlige hjørne
- P-huse er fjernet
- Nye vejtilslutninger er opdaterede iht. kommentarer


NY HELHEDSPÅN _ KALUNDBOROVEJ, SLAGELSE
PROJEKTMÅPE_005 - 01.09.2023
steen_palsbøll arkitekt m.a.s.

5

På tegningen nedenfor angiver I selv lokalplansområdet med en stiptet rød linje. Så det der ligger udenfor er andre matrikler med andre ejerforhold (omkranset med tyk rød linje). Ydermere viser I mulige parkeringspladser, hvor Skidenrenden er placeret (omkranset med tyk lilla streg nedenfor). Som nævnt før er det Envafors der ejer Skidenrenden og den er et spildevandsteknisk anlæg, som pt. ikke er rørlagt og området er ikke en del af lokalplansområdet.

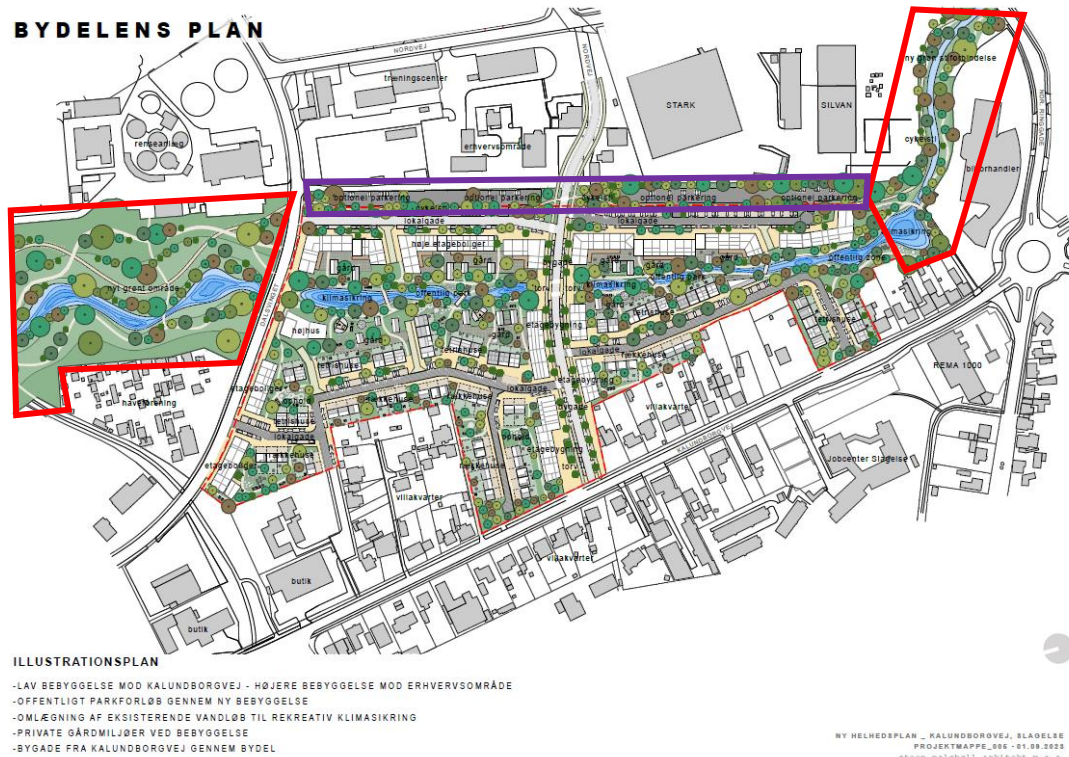

På dette kort skriver I at området nord for Dalsvinget er kommende offentlig skov. Men det er matriklen, hvor Slagelse Renseanlæg er placeret og dette ejes af Envafors:

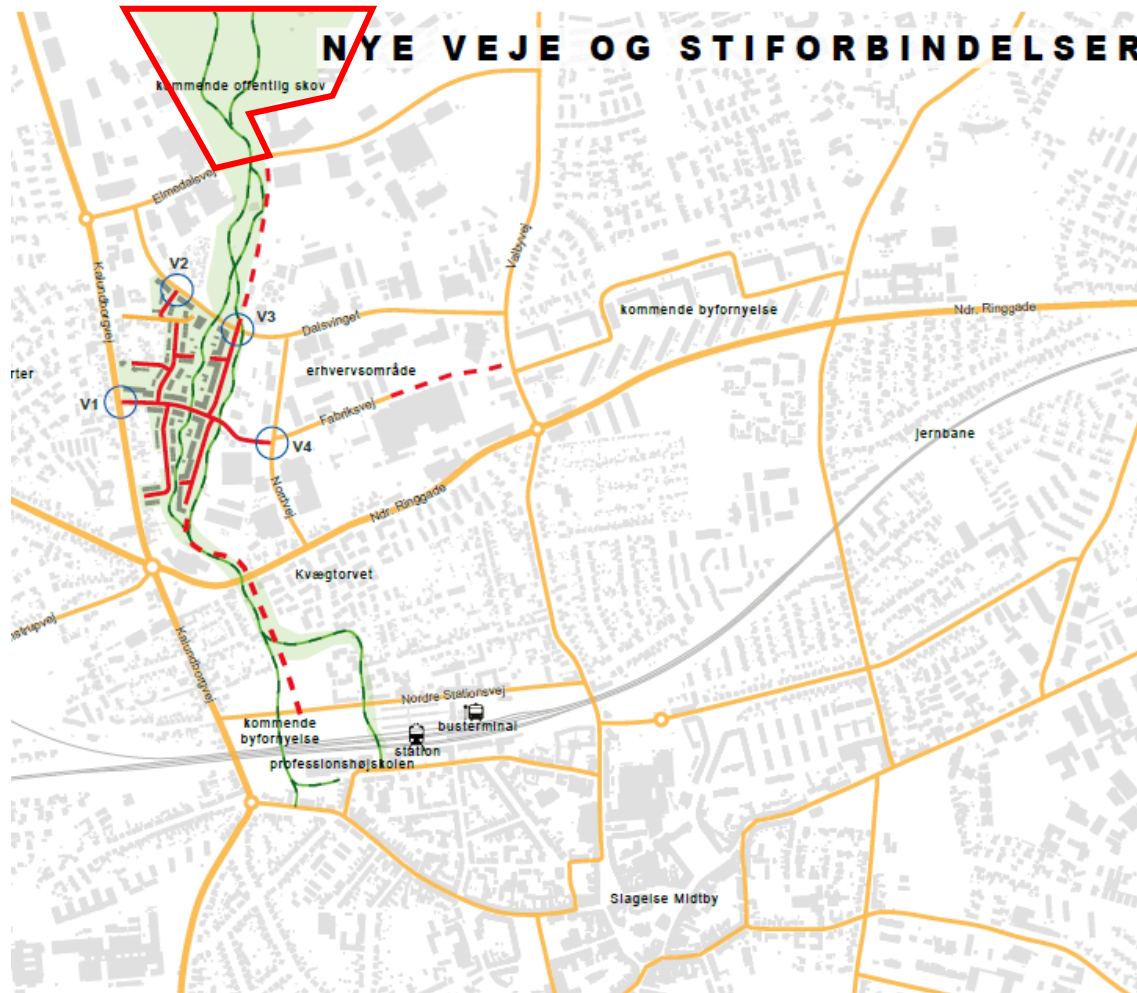

SIGNATURFORKLARING

- EKSISTERENDE VEJ
- NY VEJ
- NY VEJFORBINDELSE
- - - NY GRØN STIFORBINDELSE
- - - MULIG FREMTIDIG VEJFORBINDELSE

NY HELHEDSPÅN _ KALUNDBORGVej, SLAGELSE
PROJEKTMÅPE_005 - 01.09.2023
steen_palsbøll_arkitekt m.a.a.

12

Lugtgener fra renseanlægget påvirker i den grad udelivet i den nye grønne bydel. Det matcher ikke den arkitektoniske grønne idé med lækre rekreative udendørsområder og tilhørende tagterrasser.

Ser borgerne derfor ind i en fremtidig regning på millioner milliarder til overdækning eller flytning af renseanlægget, som pålægges vandafledningsbidraget hos borgerne i hele kommunen, som i sidste ende kommer til at betale for den nye bydel?

I beskriver muligheden for at rørlægge Jernbjerg å. Men hvad menes der med Jernbjerg å og hvilket præcise område er der her tale om?

Envafors ser ikke at Skidenrenden rørlægges. Såfremt Skidenrenden skal rørlægges, skal der laves en større beregning i forhold til opstuvning på terræn andre steder. Der skal bl.a. laves en risikovurdering af opstuvning i midtbyen.

Recipientpåvirkning fra overfladevand.				Overfladevand skal forsinkes i henhold til spildevandsplanen. Området omfatter flere matrikler, som har forskellige kloakeringer. Det skal derfor belyses yderligere, hvordan overfladevand påtænkes håndteret, herunder udmatrikulering og recipientpåvirkning. Muligheden for at rørlægge Jernbjerg å er tidligere blevet drøftet, således der kan etableres parkeringspladser på arealet. Hvis dette er et ønske, skal tilstandsændringen og recipientpåvirkningen undersøges nærmere.
--	--	--	--	---


Tilslutningspunktet for tag- og overfladevand fra den nye bydel - hvor forventes tilslutningspunkt? Lagunen er vores spildevandstekniske anlæg og der kommer ingen tilslutning direkte på det. Lagunen er et spildevandsteknisk bassin og ikke en sø og vi kan risikere, at den løber over ved at koble regnvandet på, hvilket vil medføre opblandet spildevand på terræn.

Jernbjerg å er ikke i god økologisk tilstand, der bør derfor foretages en vurdering af tilstandsændringen, herunder recipientpåvirkning. Der skal udarbejdes et forslag til afløbsforhold, og hvordan det er påtænkt håndteret. Muligt spildevandstillæg sendes i intern høring hos Envafors. Hvis området påtænkes udstykket i flere matrikler skal der tænkes en helhedsplan for regnvandshåndteringen, herunder et evt. privat regnvandslaug eller alternativt stilles en afløbskoefficient specifik for området og dens matrikler.

Den geotekniske rapport angiver mulighed for nedsivning i forbindelse med LAR løsninger. Kommunen skal beslutte, hvorledes nedsivning er en mulighed, da resten af Slagelse by har forbud mod nedsivning af regnvand. Hvad vil kommunen her? Vi ser ind i en fremtid med stigende forhøjet grundvandsstand pga. klimaforandringer og dertil hørende udfordringer med håndtering af dette.

Drikkevand

SK Vand A/S har en vandledning, der løber ind over lokalplansområdet (omkranset med grøn nedenfor). Denne ledning er tinglyst deklareret. Såfremt der ønskes en omlægning af denne, skal kommunen anvise, hvor den så skal ligge. Omlægningen er for grundejers regning og dette indebærer også en tinglysning af den nye omlagte ledning. Vandledningen er en vigtig del af vores forsynings sikkerhed, da den forsyner store dele af Slagelse Nordby.

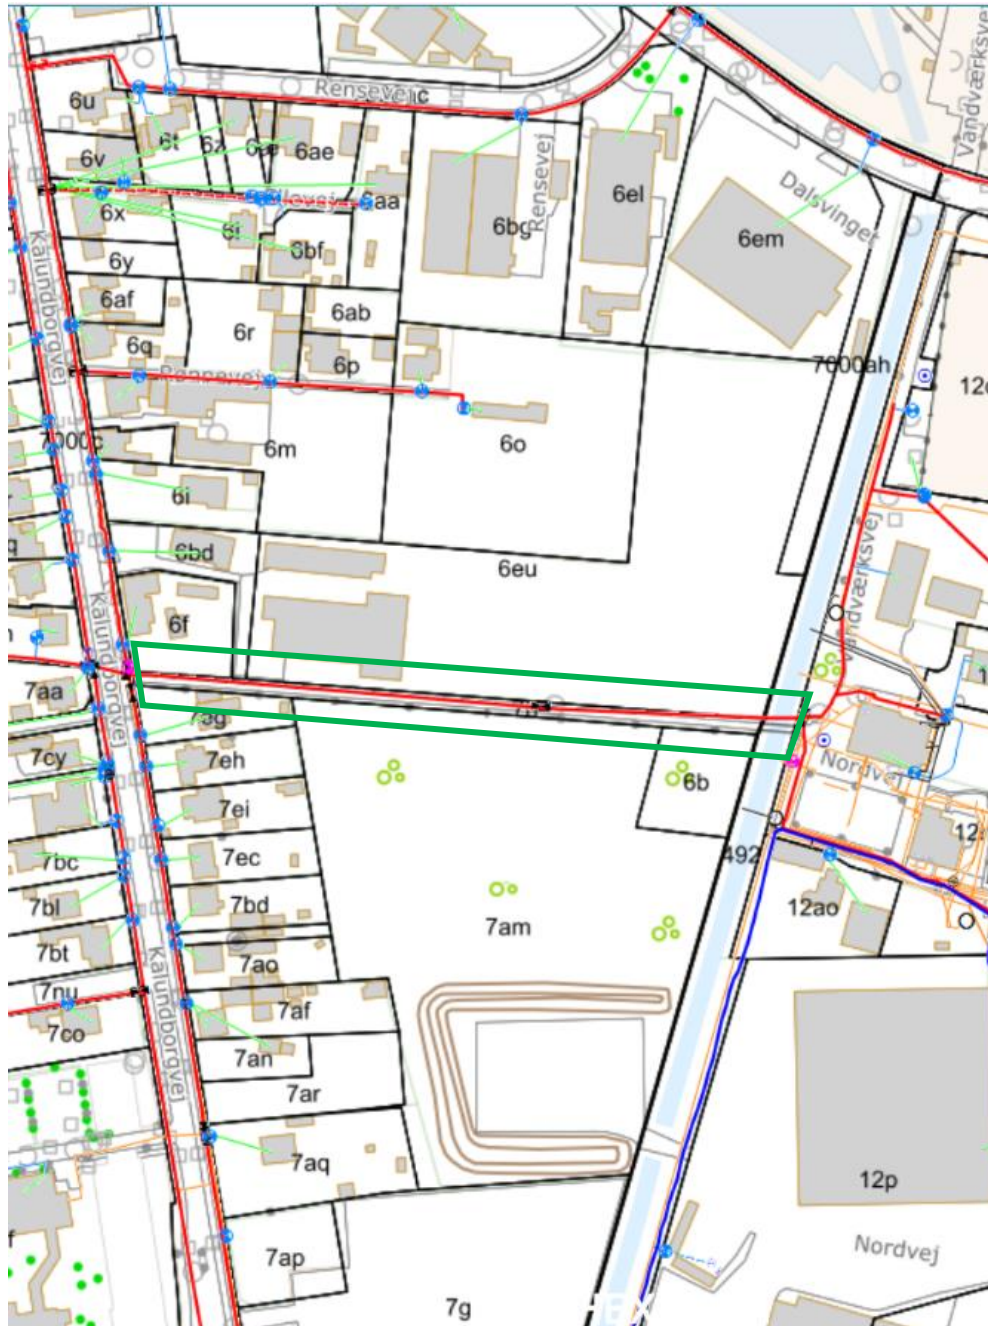

Med venlig hilsen

Envafors A/S