


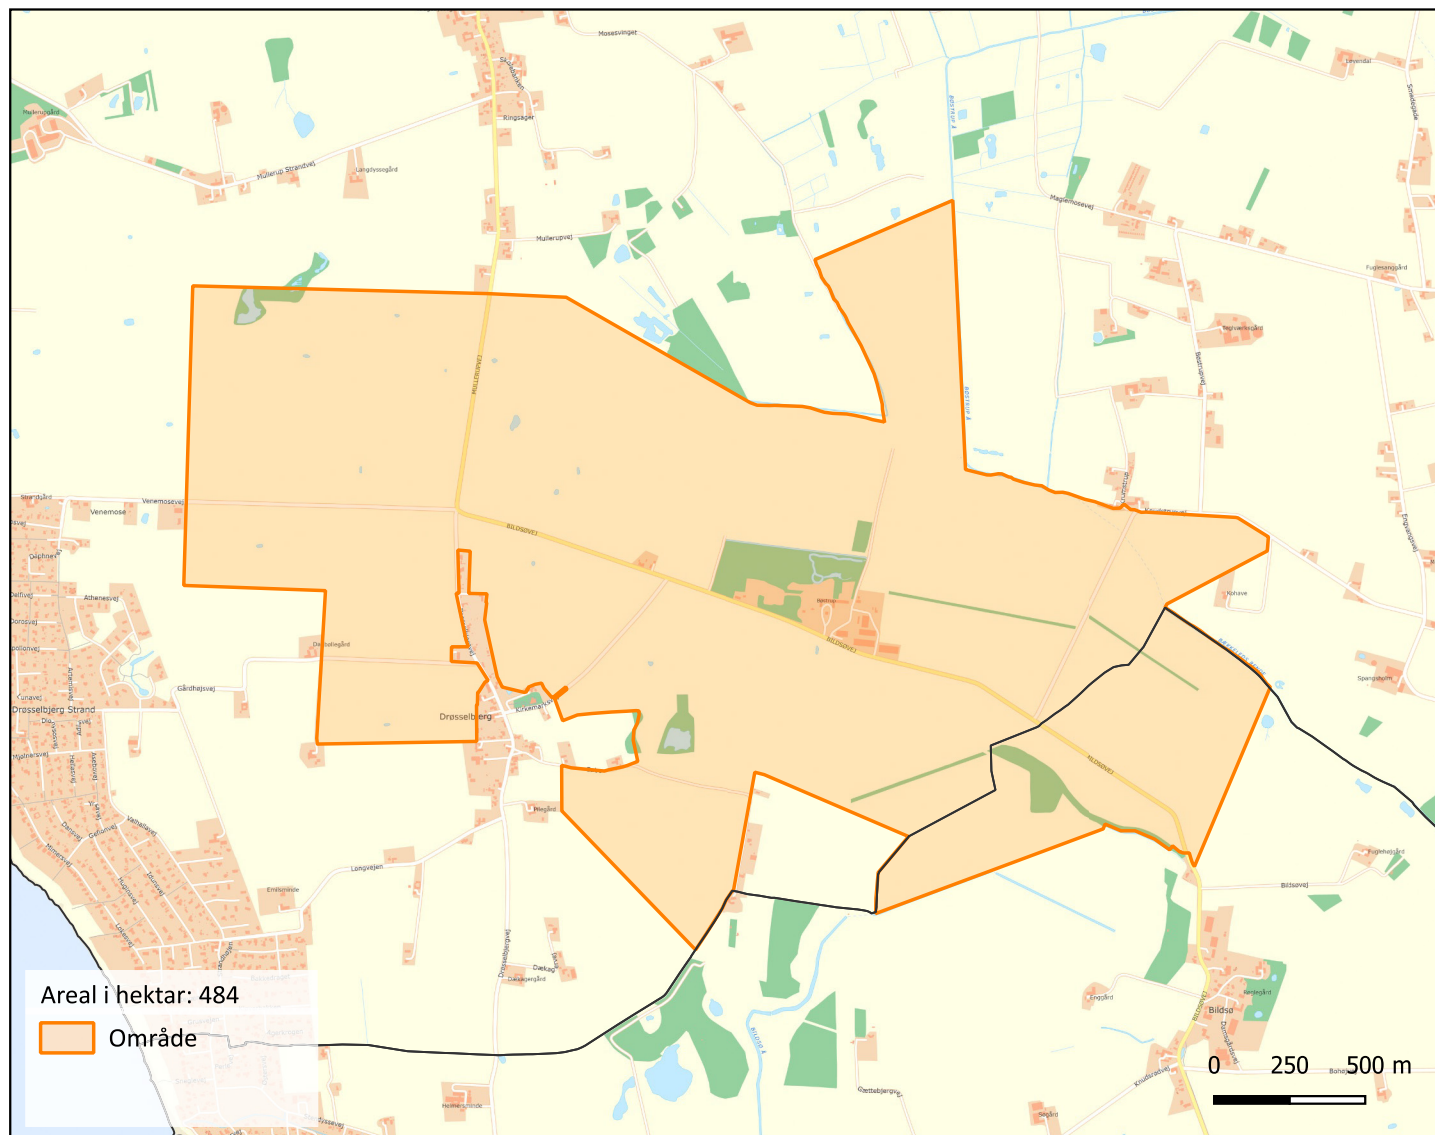

Navn på indmelder
Energigårdene ApS

**Forventet samlet årlige
elproduktion (GWh)**
400

Vindmøller

Forventet højde: 150
Forventet antal: 10
Forventet samlet anlægskapacitet (MW): 34


Solceller

Forventet samlet anlægskapacitet (MW): 300

Bemærkninger til anvendelse

Ud over sol og vind ønskes batterianlæg (BESS).

Arealets tiltænkte VE-typer
Vindmøller, Solceller, Andre
tilknyttede anlæg

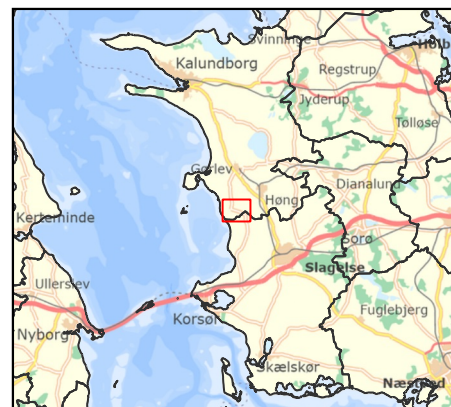

Planlægning for arealet

5 I hvilket stadie er arealet? Oplys venligst om dialog mellem kommune og indmelder, hvis indmelder ikke er kommune

Det samlede areal er kendt af Kalundborg Kommune. En mindre del (ca. 90 ha) er indmeldt som VE-projekt i kommunen. De indmeldte projekter har været behandlet af forvaltningen, men den politiske behandling er udskudt på ubestemt tid.

5.1 Hvis projektet er i proces, hvornår forventer I, at en lokalplan er endelig vedtaget og udstedt?

-

5.2 Er arealet helt eller delvist planlagt ved enten kommuneplan, tillæg dertil, lokalplan eller evt. statslig planlægning?

-

5.3 Evt. bemærkninger til planlægning

5.4 Er der foretaget en miljøscreening og/eller en miljøvurdering inden for arealet?

-

5.5 Er der indgået lodsejeraftaler for hele arealet?

Der er lodsejeraftale med ejeren af det samlede areal.

5.6 Er arealet omfattet af nationale interesser, hvor der som hovedregel ikke vil kunne planlægges for større VE-anlæg

Nej

5.6.1 Hvis ja, oplys hvilke nationale interesser. Uddyb venligst andre relevante planlægningsmæssige udfordringer på arealet

5.7 Har I, eller forventer I, at opleve udfordringer i processen omkring realiseringen af arealet?

5.7.1 Hvis ja, uddyb evt. udfordringer

5.8 Er arealet helt eller delvist indmeldt tidligere?

Nej

5.8.1 Hvis ja, er der opdateringer fra forrige indmelding?



PtX-anlæg og andet erhverv

2.2.6 Ved valg af PtX - beskriv projektet nærmere, herunder forventet elforbrug MWh/år og maksimal produktionskapacitet i MW (elinput til elektrolyse)

2.2.7 Ved valg af PtX - angiv forventet Brintproduktion i MWh og brintproduktionskapacitet i MW (brintoutput fra elektrolyse)

2.2.8 Ved valg af biogasanlæg - beskriv projektet nærmere, herunder forventet elforbrug i MWh/år og maksimal elforbrug i MW

2.2.9 Ved andre tilknyttede anlæg - beskriv projektet nærmere, herunder forventet elforbrug i MWh/år og maksimalt elforbrug i MW

Batterianlæg tilknyttet VE (opsamling fra egen produktion)