

# **REGULATIV**

for

**Ellebæk/Pibergrøft KVL nr. 7c og**

**Mejerirenden KVL nr. 7ca**

**Hashøj kommune**

**Fuglebjerg kommune**

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                       | Side |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET .....                                   | 4    |
| 2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT .....                    | 5    |
| 3. VANDLØBETS DIMENSIONER .....                                       | 7    |
| 4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V. ....                                        | 10   |
| 4.1 Broer og overkørsler .....                                        | 10   |
| 4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb .....                  | 11   |
| 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER .....                                  | 13   |
| 5.1 Administration .....                                              | 13   |
| 5.2 Bygværker .....                                                   | 13   |
| 6. BESTEMMELSER OM SEJLADS .....                                      | 14   |
| 7. BREDEJERFORHOLD .....                                              | 15   |
| 7.1 Banketter .....                                                   | 15   |
| 7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb .....                      | 15   |
| 7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift .....                          | 15   |
| 7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand .....                            | 16   |
| 7.5 Forurening af vandløbene .....                                    | 16   |
| 7.6 Kreaturvanding og vandindvinding .....                            | 16   |
| 7.7 Drænudløb .....                                                   | 16   |
| 7.8 Beskadigelse og påbud .....                                       | 17   |
| 7.9 Straf .....                                                       | 17   |
| 8. VEDLIGEHOLDELSE .....                                              | 18   |
| 8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse .....                           | 18   |
| 8.2 Målsætningen for vandløbet .....                                  | 18   |
| 8.3 Hensigten med vedligeholdelsen .....                              | 18   |
| 8.4 Oprensning .....                                                  | 18   |
| 8.5 Grødeskæring .....                                                | 20   |
| 8.6 Vegetation på anlæg og banket .....                               | 22   |
| 8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger .....                     | 22   |
| 8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle ..... | 22   |
| 8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer .....                | 23   |
| 8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse .....              | 23   |
| 9. TILSYN .....                                                       | 24   |
| 10. REVISION .....                                                    | 25   |
| 11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN .....                                   | 26   |

## **BILAGSFORTEGNELSE**

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BILAG 1:</b> | Redegørelse                                                                                   |
| <b>BILAG 2:</b> | Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ                                                    |
| <b>BILAG 3:</b> | Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ                                                    |
| <b>BILAG 4:</b> | Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt tidligere regulativ |
| <b>BILAG 5:</b> | Indsigelsesredegørelse                                                                        |

## 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Ellebæk og Mejerirenden er optaget som offentlige vandløb i Hashøj kommune. Pibergrøft er optaget som offentligt vandløb i Hashøj og Fuglebjerg kommuner.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning
- opmåling af 1995
- tillægsregulativ stadfæstet af Sorø Amt den 11/12 1967\*
- tillægsregulativ af 2/1 1989

### Ellebæk

- regulativ stadfæstet af Sorø Amt den 14/9 1920
- landvæsensnævnets kendelse nr. 61 af 21/6 1957

På grund af utilstrækkelig angivelse af dimensioner i regulativet af 1920 er dette tilsidesat i henhold til vandløbslovens § 62.

### Pibergrøft

- regulativ stadfæstet af Sorø Amt den 19/8 1912
- fællesregulativ for Pibergrøft, dato ukendt

### Mejerirenden

- regulativ stadfæstet af Sorø Amt den 11/11 1946
- landvæsenskommissionskendelse af 15/8 1941\*

\* Ikke set og vurderet

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

## 2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter:

Ellebæk/Pibergrøft i Hashøj kommune fra 0 - punkt i brønd på østsiden af kommunevej nr. 103 til endepunkt ved sammenløbet med Maglemoserenden.

Mejerirenden fra 0 - punkt i overfaldsbygværk på matr. nr. 4<sup>a</sup> Gimlinge by, Gimlinge til endepunkt ved udløbet i Pibergrøft.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Saltø å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1412 I NV.

Regulativet omfatter i alt 5629 m, hvoraf 2008 m er rørlagt.

Pibergrøft er på strækningen st. 2634 - 4294 grænsevandløb til Fuglebjerg kommune.

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

## Oversigtskort

(incl. vandløb, vandløbsnavn og -nr.; topografisk opland og dets størrelse;  
UTM - koordinater for st. 0 og for udløb; også for evt. sideløb)

### 3. VANDLØBETS DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskemaer:

Ellebæk/Piberggrøft

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde/<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning    |
|---------|------------------------|-----------------------------|------|-------|---------------|
| m       | cm DNN                 | cm                          | o/oo |       |               |
| 0       | 3570                   | x                           | x    | x     | 1 meter brønd |
|         |                        | Ø30                         | 1,2  |       |               |
| 148     | 3552/3540              | x                           | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        | Ø40                         | 0,7  |       |               |
| 310     | 3528/3520              | x                           | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        |                             | 0,8  |       |               |
| 574     | 3499/3496              | Ø45                         | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        |                             | 0,5  |       |               |
| 712     | 3489                   | x                           | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        |                             | 1,4  |       |               |
| 864     | 3468                   |                             | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        |                             | 0,7  |       |               |
| 1058    | 3454                   |                             | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        | Ø50                         | 0,8  |       |               |
| 1306    | 3433                   |                             | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        |                             | 0,0  |       |               |
| 1317    | 3433/3432              |                             | x    |       | 1 meter brønd |
|         |                        |                             | 0,8  |       |               |
| 1889    | 3386                   | x                           | x    | x     | Rørudløb      |

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

# Ellebæk/Pibergrøft

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde/<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                   |
|---------|------------------------|-----------------------------|------|-------|------------------------------|
| m       | cm DNN                 | cm                          | o/oo |       |                              |
| 1889    | 3386                   | x                           | x    | x     | Rørudløb                     |
| 1889    | 3396                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        |                             | 0,3  |       |                              |
| 2088    | 3390                   |                             | x    |       |                              |
|         |                        | 60                          | 2,3  | 1     |                              |
| 2296    | 3343                   |                             | x    |       |                              |
|         |                        |                             | 3,7  |       |                              |
| 2498    | 3268                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | Ø80                         | 10,0 |       | Røroverkørsel (Kom. vej 101) |
| 2508    | 3258                   | x                           | x    | x     |                              |
| 2508    | 3268                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        |                             | 3,2  |       |                              |
| 2680    | 3213                   |                             | x    |       |                              |
| 3375    | 3130                   | 60                          | 1,2  | 1     | ÅTH, (Mejerirenden)          |
| 3480    | 3117                   |                             | x    |       |                              |
|         |                        |                             | 1,2  |       |                              |
| 3780    | 3081                   | x                           | x    |       |                              |
|         |                        |                             | 0,2  |       |                              |
| 3880    | 3079                   | 100                         | x    |       |                              |
|         |                        |                             | 0,3  |       |                              |
| 4294    | 3068                   | x                           | x    | x     | Sammenløb Maglemoserenden    |

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret



# Mejerirenden

| Station | Vandløbets<br>bundkote | Bundbredde/<br>rørdimension | Fald | Anlæg | Anmærkning                   |
|---------|------------------------|-----------------------------|------|-------|------------------------------|
| m       | cm DNN                 | cm                          | o/oo |       |                              |
| 0       | 3276                   | x                           | x    | x     | Rørindløb                    |
|         |                        | Ø30                         |      |       |                              |
| 75      | 3252                   | x                           | 3,2  |       | Dimensionsskift              |
|         |                        | Ø45                         |      |       |                              |
| 77      | 3251                   | x                           | x    | x     | Rørudløb                     |
| 77      | 3256                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | 50                          | 0,4  | 1     |                              |
| 243     | 3250                   | x                           | x    | x     |                              |
| 243     | 3240                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | Ø60                         | 0,0  |       | Røroverkørsel                |
| 247     | 3240                   | x                           | x    | x     |                              |
| 247     | 3250                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | 40                          | 0,9  | 1     |                              |
| 790     | 3202                   | x                           | x    | x     |                              |
| 790     | 3196                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | Ø50                         | 0,0  |       | Røroverkørsel                |
| 797     | 3196                   | x                           | x    | x     |                              |
| 797     | 3202                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | 40                          | 0,0  | 1     |                              |
| 827     | 3202                   | x                           | x    | x     |                              |
| 827     | 3200                   | x                           | x    | x     | Rørindløb                    |
|         |                        |                             | 0,0  |       |                              |
| 832     | 3200/3166              | Ø45                         | x    |       | 1 meter styrt brønd          |
|         |                        |                             | 11,3 |       |                              |
| 847     | 3149                   | x                           | x    | x     | Rørudløb                     |
| 847     | 3150                   | x                           | x    | x     |                              |
|         |                        | 60                          | 0,4  | 1     |                              |
| 1335    | 3130                   | x                           | x    | x     | Udløb i Piberggrøft st. 3375 |

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

#### 4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

##### 4.1 Broer og overkørsler

###### Ellebæk/Pibergrøft

| Station     | Opmålt bundkote | Dimension for vandslug/rørdiameter | Fri-højde | Ejerforhold    | Bemærkninger                |
|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| m           | cm DNN          | cm                                 | cm        |                |                             |
| 2498 - 2508 | 3268/3258       | Ø80                                |           | Hashøj kommune | Røroverkørsel, kom. vej 101 |

###### Mejerirenden

| Station   | Opmålt bundkote | Dimension for vandslug/rørdiameter | Fri-højde | Ejerforhold | Bemærkninger  |
|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| m         | cm DNN          | cm                                 | cm        |             |               |
| 243 - 247 | 3239/3240       | Ø60                                |           | Privat      | Røroverkørsel |
| 790 - 797 | 3186/3196       | Ø50                                |           | Privat      | Røroverkørsel |

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb  
(synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Ellebæk/Piberggrøft

| Station<br>m | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger                          |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 148          | Ø15                | 3584               | Rørtilløb fra højre                   |
| 148          | Ø10                | 3583               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 310          | Ø10                | 3567               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 574          | Ø15                | 3532               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 574          | Ø8                 | 3609               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 574          | Ø15                | 3509               | Rørtilløb fra højre                   |
| 574          | Ø15                | 3540               | Rørtilløb fra højre                   |
| 712          | Ø8                 | 3506               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 864          | Ø10                | 3488               | Rørtilløb fra højre                   |
| 1306         | Ø15                | 3465               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 1306         | Ø10                | 3457               | Rørtilløb fra højre                   |
| 1306         | Ø10                | 3519               | Rørtilløb fra højre                   |
| 2014         | Ø30                | 3410               | Rørtilløb fra højre                   |
| 2326         | Ø20                | 3394               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 2442         | Ø8                 | 3359               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 2442         | Ø8                 | 3357               | Rørtilløb fra venstre                 |
| 2485         | Ø20                | 3295               | Rørtilløb fra højre                   |
| 3375         |                    | 3135               | Åbent tilløb fra højre (Mejerirenden) |
| 3484         | Ø15                | 3128               | Rørtilløb fra højre                   |
| 3563         | Ø15                | 3117               | Rørtilløb fra højre                   |
| 3647         | Ø20                | 3107               | Rørtilløb fra højre                   |
| 3850         | Ø15                | 3094               | Rørtilløb fra højre                   |
| 4108         | Ø40                | 3089               | Rørtilløb fra højre                   |

## Mejerirenden

| Station<br>m | Rørdimension<br>cm | Bundkote<br>cm DNN | Bemærkninger          |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 89           | Ø15                | 3256               | Rørtilløb fra venstre |
| 126          | Ø8                 | 3269               | Rørtilløb fra højre   |
| 196          | Ø10                | 3255               | Rørtilløb fra højre   |
| 280          | Ø8                 | 3268               | Rørtilløb fra højre   |
| 281          | Ø8                 | 3259               | Rørtilløb fra venstre |
| 288          | Ø5                 | 3271               | Rørtilløb fra højre   |
| 436          | Ø12                | 3240               | Rørtilløb fra højre   |
| 454          | Ø6                 | 3245               | Rørtilløb fra højre   |
| 526          | Ø5                 | 3239               | Rørtilløb fra venstre |
| 633          | Ø15                | 3217               | Rørtilløb fra højre   |
| 832          | Ø25                | 3166               | Rørtilløb fra venstre |
| 852          | Ø10                | 3184               | Rørtilløb fra venstre |
| 901          | Ø15                | 3169               | Rørtilløb fra højre   |
| 971          | Ø12                | 3178               | Rørtilløb fra højre   |
| 1071         | Ø35                | 3146               | Rørtilløb fra venstre |
| 1085         | Ø10                | 3182               | Rørtilløb fra højre   |
| 1180         | Ø7                 | 3189               | Rørtilløb fra højre   |

## **5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER**

### **5.1 Administration**

Vandløbene administreres af Hashøj kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

For Piberggrøft, som er grænsevandløb (st. 2634 - 4294) er både Hashøj og Fuglebjerg kommune vandløbsmyndighed. Vedligeholdelsen påhviler Hashøj kommunalbestyrelse, mens udgifterne hertil fordeles med 50 % til Hashøj kommune og 50 % til Fuglebjerg kommune.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

### **5.2 Bygværker**

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til Ferskvandsfiskerilovens § 20 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

## **6. BESTEMMELSER OM SEJLADS**

Det er forbudt af sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

## **7. BREDEJERFORHOLD**

### **7.1 Banketter**

I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse banketter må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegi-vende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

### **7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb**

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

### **7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift**

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedlige-

holdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

#### 7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

#### 7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

#### 7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

#### 7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bundkote kan med håndredskaber fjernes af ejeren efter forud indhentet



tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

## 7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes reetableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

## 7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

## 8. VEDLIGEHOJDELSE

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre dets afledningsevne og regulativmæssige skikkelse.

### 8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og banketter, foranstalles vedligehold af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

### 8.2 Målsætningen for vandløbet

Ellebæk, Piberggrøft og Mejerirenden er i henhold til Vestsjællands Amts recipientkvalitetsplan 1984 målsat som C, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

### 8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

### 8.4 Oprensning

#### Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 15. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med de regulativmæssige dimensioner.

De regulativmæssige dimensioner fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere, i forhold til den regulativmæssige skikkelse, iværksættes der oprensning. Hvis der konstateres brinkud-

skridninger eller lignende, oprensnes disse ligeledes.

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

#### **Oprensningens udførelse:**

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. oktober.

Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Ved oprensningen graves ikke dybere end til maksimalt 10 cm under den regulativmæssige bundkote, med en reduktion i bundbredden svarende til det regulativmæssige anlæg.

På vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en slynget strømrønde med regulativmæssig bundbredde. Princippet for strømrøndens forløb er beskrevet i afsnit 8.5.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger undlades.

## 8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes 2 gange årligt, nemlig i perioderne 1. juni - 31. juli og 1. august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømrinden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis kraftig grødevækst i vandløbene vurderes at kunne medføre væsentlige skader.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder med en tolerance på 10 cm.

### Skemaer over strømrendebredder ved grødeskæring:

#### Ellebæk/Piberggrøft

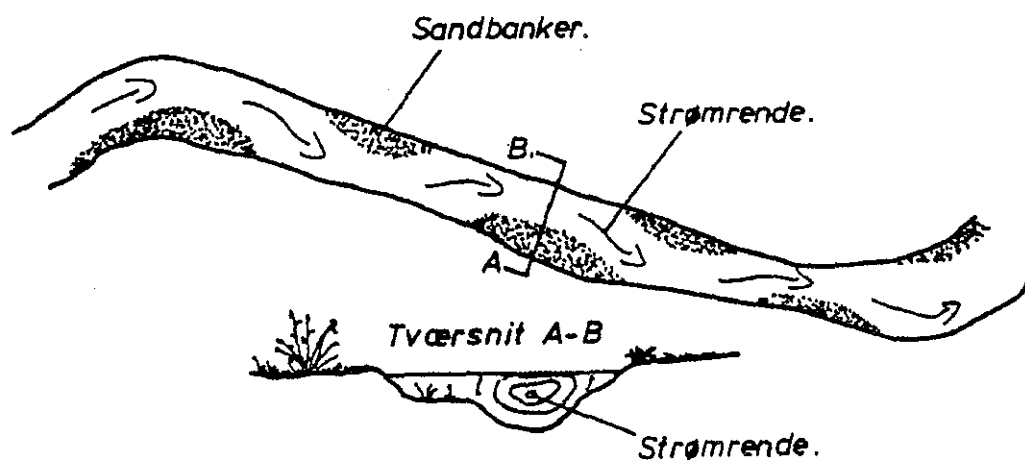
| Station     | Strømrendebredde<br>1. grødeskæring<br>cm | Strømrendebredde<br>2. grødeskæring<br>cm |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1889 - 3780 | 50                                        | 60                                        |
| 3780 - 4294 | 80                                        | 100                                       |

#### Mejerirenden

| Station    | Strømrendebredde<br>1. grødeskæring<br>cm | Strømrendebredde<br>2. grødeskæring<br>cm |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 77 - 243   | 40                                        | 50                                        |
| 247 - 827  | 30                                        | 40                                        |
| 847 - 1335 | 50                                        | 60                                        |

Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbenes naturlige strømrende. Strømrinden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strømrinden efterlades.

## Principskitse af strømrendens forløb



Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pindsvineknop og dunhammer, også udover den angivne strømrendebredde, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse.

Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den angivne strømrendebredde - tagrør, pindsvineknop og dunhammer i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm udenfor strømrenden.

Arbejdet bør principielt udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, men kan af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager undtagelsesvis udføres med maskine.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

## 8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbenes anlæg og banketter skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold:

- Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation
- Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1)
- Rød Hestehov og Brændenælde afskæres på hele anlægget (max. 20 cm stub) i perioden juni - oktober, såfremt disse arter danner sammenhængende bevoksninger
- Bjørneklo afskæres på anlæg og banket i forbindelse med såvel 1. som 2. grødeskæring
- For strækninger med bundbredder under 1 meter afskæres vegetation på anlægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund. Slåning foretages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. september.
- For strækninger med bundbredder over 1 meter afskæres stivstænglet vegetation på anlægget i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund, for at hindre at vegetationen vælter ned i vandløbet. Slåning foretages i forbindelse med 2. grødeskæring, helst efter 1. september.

Afskåret kantvegetation skal optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres og oplægges ovenfor øverste vandløbskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

## 8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

## 8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på

skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

#### 8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

#### 8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i de pågældende vandløb - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

## **9. TILSYN**

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.



## **10. REVISION**

**Dette regulativ skal senest optages til revision i år 2005.**

## 11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 10. april 1996.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet to indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen bilag 6.


Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Fuglebjerg kommune den \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_.

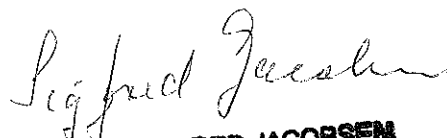
Hashøj kommune den 21. maj 1996.

Regulativet træder i kraft fra datoen for ankeperiodens udløb.

For Hashøj Kommune

  
Niels O. Pedersen /  
borgmester

  
Erik Hansen  
kommunaldirektør

  
**SIGFRED JACOBSEN**  
Borgmester

  
**IB KRISTIANSEN**  
Kommunaldirektør