


Desphenyl-Chloridazon

- Chloridazon anvendt 1964-1996 i roer, rødbeder og løg
- Indhold i drikkevand afgang vandværk
- Status pr. 25. oktober 2017

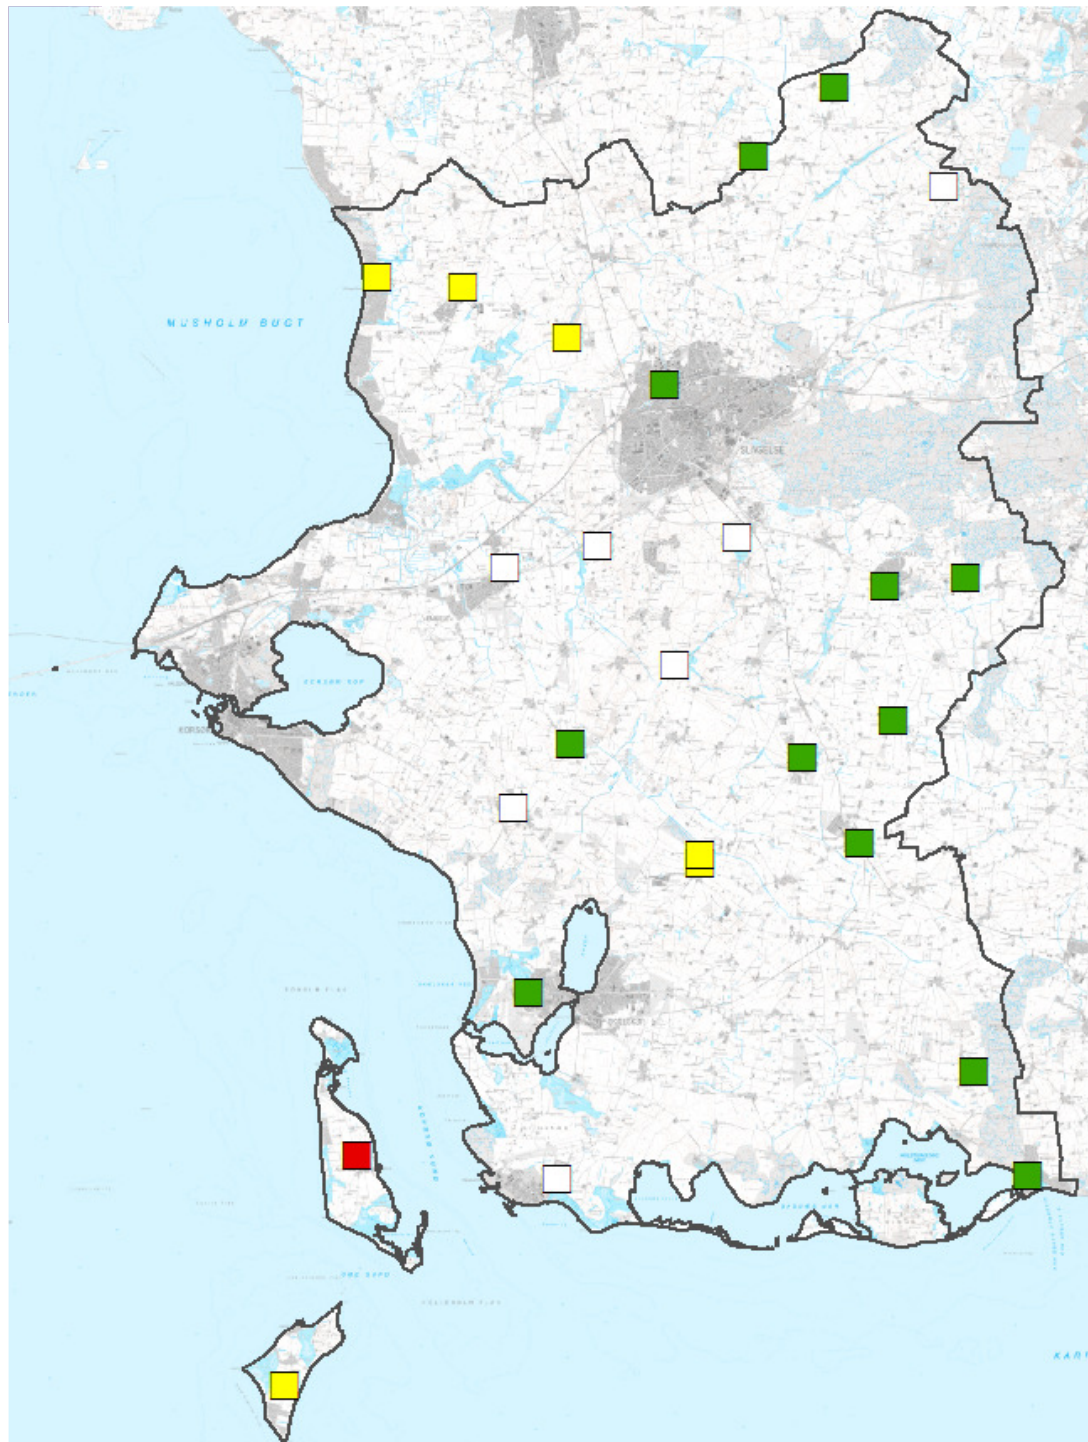


Vandværker

- Fund $> 0,1 \mu\text{g/l}$
- Fund $\leq 0,1 \mu\text{g/l}$
- Ikke fund
- Ikke analyseret

Grænseværdi i drikkevand er $0,1 \mu\text{g/l}$

Desphenyl-Chloridazon

- Chloridazon anvendt 1964-1996 i roer, rødbeder og løg
- Indhold i vandværksboringer
- Status pr. 25. oktober 2017

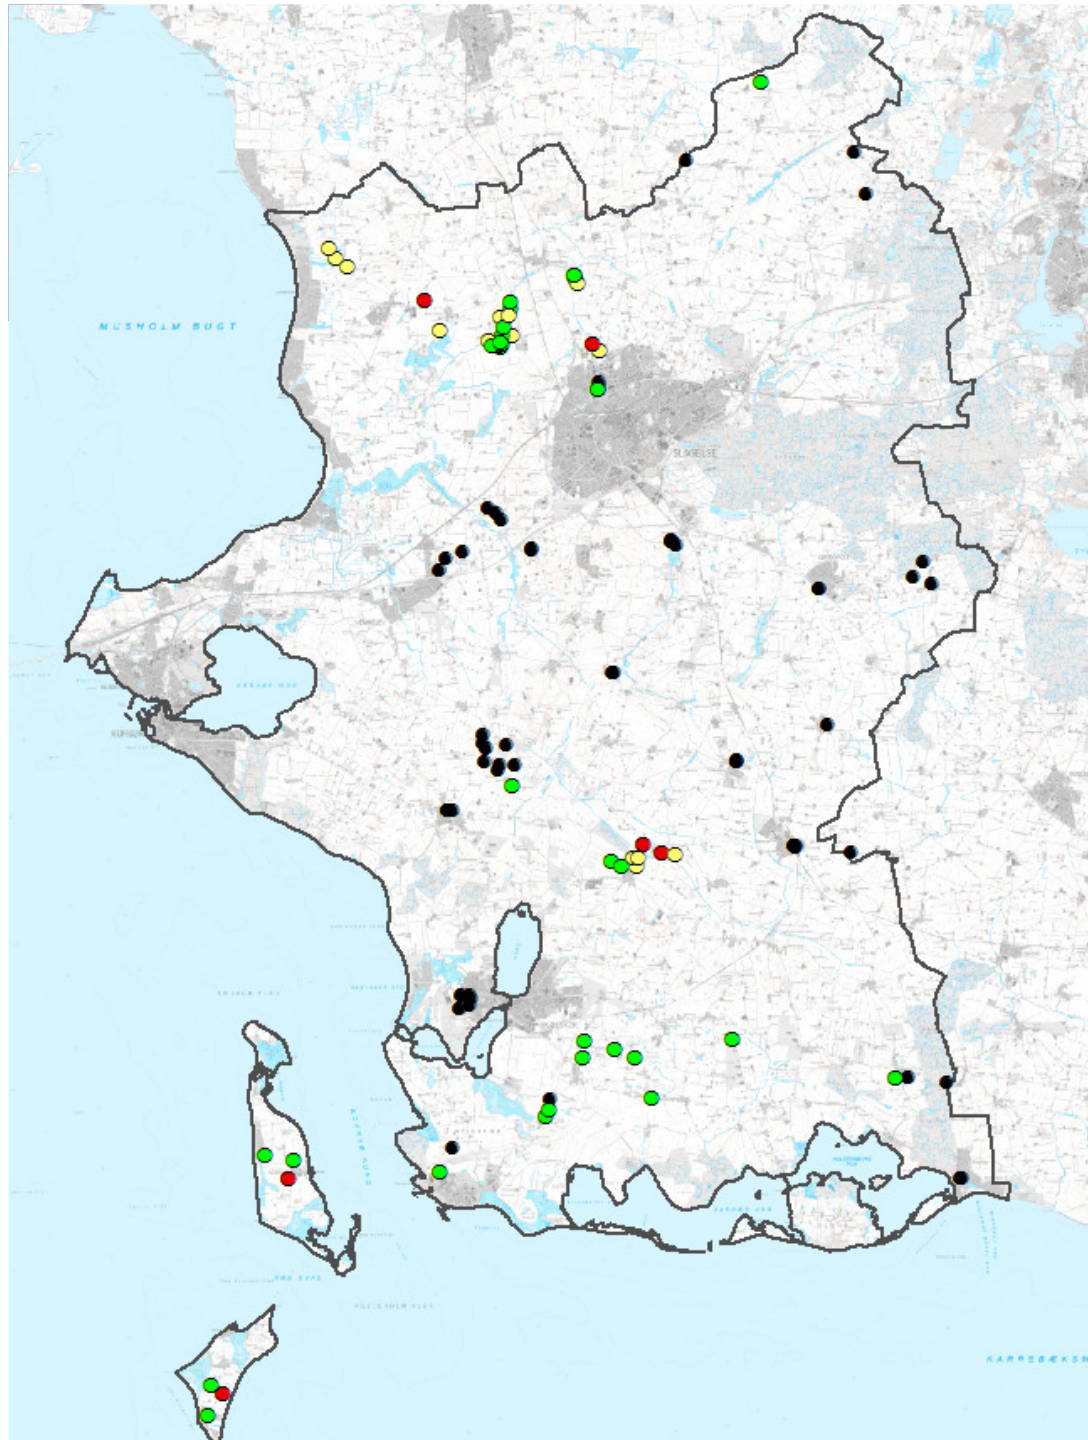

Boringer

- Fund $> 0,1 \mu\text{g/l}$
- Fund $\leq 0,1 \mu\text{g/l}$
- Ikke fund
- Ikke analyseret